

Appendix2.5-1 Presentation Handout for 1st Year of Training Course in Japan (Boiler Registration System)

Нам дараалтын халаалтын зуухны бүртгэлийн тогтолцоог бүрдүүлэх

<p>Япон Улс</p> <p>Монгол Улс</p> <p>Монгол Улсын Улаанбаатар хот Агаарын бохирдлын өнөөгийн байдал</p>	<p>Цаашид авах арга хэмжээ</p>	<p>Хөрөнгө оруулалт</p>
а/Хууль, эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх талаар		
<ul style="list-style-type: none"> • Агаарын бохирдлоос урьдчилсан сэргийлэх хууль • Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль нэгшвэлэх байдал • Байгаль орчинд байдлын үнэлгээний тухай хуулийн нэгшвэлэх байдал • Агаарын тухай хууль • Агаарын тухай хууль • Агаарын төлбөрийн тухай хууль 	<ul style="list-style-type: none"> • Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, хуулиуд байгаа хэдий ч зарим хэрэгжүүлэх дүрэм, журам одоогоор боловсрогдон гараагүй байгаа нь агаарын бодхирдлыг бууруулах талаар авч бодхирдлыг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлэх ажил нь дорвилтой үр дүнд хүрэхгүй байгаа. • Агаарын төлбөрийн тухай хууль 	<p>Монгол улсын хувьд дээрх Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Байгаль орчинд нэлеэлэх байдлын үнэлгээний тухай хуулиудад агаарын бодхирдлоос урьдчилан сэргийлэх, бодхирдуулагч эх үүсвэрүүдийн талаар амьдрах орчноо хамгаалах талаархи иргэд олон нийтийн оролцооны хэм хэмжээг нээлттэй болгон хуульчлах санал тусгуулах</p>
б/ Орон нутгийн хэмжээнд зуухны бүртгэлийн системийг бий болгох талаар		
<p>Бизнесийн ажиллагаа эрхлэлтээс үүдэлтэй</p>	<p>Үйл Улаанбаатар хотын хэмжээнд 1400 нам дараалтын халаалтын зуухнуудын Энэ зуухнуудын ашиглалт</p>	<p>-Улаанбаатар хотын нам дараалтын урлын зуухнуудын иж бүрэн бүртгэл, тооллогыг мэргэжлийн хэмжээнд загвар болох хэмжээнд хийх</p>

<p>Бохирдлуулагч бодисын ялгаруулалтад хяналт тавж журамлаж, ард иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах.</p> <p>Хохирол Уссэн тохиолдолд хөхирлыг нөхөн төлүүлдэг үүрэг хариуцлагыг тогтоох. (Агаарын бохирдлоос сэргийлэх тухай хууль)</p>	<p>Загвар болохуүц болох</p> <p>уйлчилгээг хувийн болон орон нутгийн өмчид тулгуурлан хариуцаж байна. Нийслэлийн өмчлөлд бүртгэлтэй нам даралтын халаалтын зуухнуудад нийслэлийн тодорхой хэмжэний хөрөнгийг орон захирагчийн албаны харьяа Инженерийн Байгууламжийн хэлтэс, Халаалтын Ашиглалт Зохицуулалтын Газар-аас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр ханган ажиллаж байгаа боловч өнөөг хүртэл Улаанбаатар хотод ашиглаж байгаа хувийн болон төрийн өмчтэй нам даралтын зуухнуудын Технологийн шинэчлэлт, тоног төхөөрөмж, ашиглалтын байдалд хийсэн нарийн судалгаа бүртгэг, хөтлөлт хийгдээгүй байгаа юм. Иймд Улаанбаатар хотын нам даралтын халаалтын зуухнуудад хяналтын тогтолцог бий болгох үүднээс бүртгэлийн нэгдсэн системийг бий болгох нь чухал</p>	<p>- Улаанбаатар хотын нам даралтын уурын зуухнуудын нэгдсэн бүртгэлийн системтэй болох - Сургалт сурталчилгаанд жил бургийн төсөвт тогтмол тусгах нутгийн өрөнхий боловсролын сургууль, Их дээд сургууль, тухайн халаатын зуухны орчинд байрлах ард олны хүчийг ашиглах</p>
---	---	--

		Уурэгтэй юм.
		<p>Өнөөгийн байдлаар халаалтын бөгөөд тэдгээрт зуухны бүртгэлийн тогтолцоог бий болгосноор засаг захирагааны удирдах байгууллага нь НӨВ буюу халаалтын зуух зэрэг агаар бохирдуулагч эх Уусвэрт тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх боломжтой болно гэдэг утгаараа зуухны бүртгэлийн тогтолцоо нь агаар бохирдуулагч эх Уусвэрт тавих хяналт (ялангуяа суурин эх Уусвэрт) чухал суурь үндэс нь болно.</p> <p>Агаарын бохирдлод.</p>

Үзүүлэлт	Япон Улс (Агаарын бохирдолоос сэргийлэх тухай хууль)	Агуулга	Хариуцах байгууллага
Хамарагдах байгууламжкууд	<p>Утгаа тортолг үүсгэгч зуухны байгууламж тухай хууль</p> <p>(Зуухны хүчин чадлын шаардагдах нөхцөл)</p> <p>Жишээ: Зуух (Халаах талбай нь $10m^2$-аас илүү, эсвэл тулш зарцуулалт нь хүнд тосонд шилжүүлснээр цагт 50 литрээс илүү)</p>	<p>Эрчим хүчиний тухай хуулиар үйл ажиллагаа нь зохицуулагддаг бөгөөд ЦААШИД зуухны хүчин чадлаас нь хамаарсан бус</p> <ul style="list-style-type: none"> - агаарт хаягдаж байгаа NO_x, SO_x, CO_x-н хэмжээг нь шинээр стандартад тусгах - байгаль орчинд нөлөөлөх нарийвчилсан үнэлгээг хийлгэдэг болох - байгаль орчинд нөлөөлөх нарийвчилсан үнэлгээнд агаарыг бодирдуулж буй захиргаа талаарх үнэлгээг тооцоолон мөрдүүлэх талаар хэвшүүлэх - Эрүүл мэндийг хохироосны нөхөн төлбөр тооцдог Японы туршлагыг судлах - Байгаль орчинд хор нөлөө учруулахаас урьдчилан сэргийлэх хариуцлагын гэрээ байгуулах <ol style="list-style-type: none"> 1. Ердийн буюу гэрийн зуух 2. Усан халаалтын жижиг зуух 3. 1Г кал/ц хүртлэх хүчин чадалтай усан халаалтын зуух 	

		<p>4. Тусгай зориулалтын хог хаягдал шатаах зуух /Эмнэлгийн хог хаягдал шатаах зуух гэх мэт/</p>
Тоосонцөрүүгээр байгууламж (зуух, цар хүрээ шаардлагах нөхцөл) Жишээ: Коксны зуух, тунгаагч, туузан дамжуурга, бутлагч машин, шигшигч гэх мэт	<p>Мөн адил гэрийн зуухны ил задгай хадгалдаг шлак, УНС, дуттуу шатаж яндангаар хаягдсан нарийн ширхэгтэй нүүрсний нунтаг, зориулалтын бус биттуу агуулахад хадгалаагүйгээс нүүрс наранд халж, бороонд норсноос нунтаг болж салхинд хийсэх, галт тэрэг, болон ил задгай машинны тэвшинд тээвэрлэснээс үүсэх нүүрсний тоосонцорууд</p>	<p>Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын /НМХГ/газар, АЧА</p>

Үзүүлэлт	Япон Улс (Агаарын бохирдлоос сэргийлэх тухай хууль)	Агуулга Монгол Улс (Улаанбаатар хот)	Хариуцах байгууллага
Байгууламжийн талаарх мэдээллийг тайлганаан мэдээлэх үүрэг	Утсаа тортог үүсгэгч зуух байгууламжийг шинээр барих болон өөрчлөх тохиолдолд үрьдчилан заавал мэдэгдэх шаардлагатай байдаг.	ЭХ-ий тухай хуулинд 1Мвт хүчин чадалтай НӨВ-г барих зөвшөөрөл авна гэж заагдсан бөгөөд Орон нутгийн эрх мэдэл хязгаарлагдмал байдаг. Цаашид хуулинд өөрчлөлт оруулах замаар орон нутаг иргэдийнхээ амьдрах орчинд хянант, шаардлага тавих эрх мэдлийг нь тогтоож өгөх санал боловсруулах	Төслийн баг
Мэдэгдэл тайлангийн загвар (Хавсралт 1)	АЧА-ы саналтай нэг байна. “Агаарын бохирдлоос сэргийлэх хууль”-ийг хэрэгжүүлэх дүрэм, журамд нийцүүлэх	Төслийн баг, АЧА	
Хаягдлын стандартыг мөрдөх үүрэг	Хаягдлын стандартаар тогтоогдсон хэм хэмжээнээс давсан утгаа тортолг ялгаруулдаг ялгаруулахыг үл зөвшөөрне.	Хаягдлын стандартаар тогтоогдсон хэм хэмжээнээс давсан утгаа тортолг ялгаруулдаг байгууламжинд орон нутгийн чангараулсан стандартыг мөрдүүлдэг Японы туршлагыг нэвтрүүлэх	НМХГ, АЧА
Хаягдлын стандарт (Хавсралт 2), биелүүлэх хугацаа, явцын арга хэмжээ	МОНГОЛЫН “Агаарын бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх хууль”, Японы “Агаарын бохирдлоос сэргийлэх хууль”-ийн үзүүлэлтүүдийг харьцуулан, тохирч буй эсэхийг нягтлах	Төслийн баг	

Үзүүлэлт	Агуулга	Хариуцах байгууллага
Япон Улс (Агаарын бохирдлоос сэргийлэх тухай хууль)	Монгол Улс (Улаанбаатар хот)	
Утсаа тортгийн зэрэгт хэмжилт хийх үүрэг	Агаар бохирдуулагч бодисыг агаарт хаяж буй этгээд нь утааны концентрацийн хэмжилтийг хийх ба хэмжилтийн дун, тайланг 3 жилийн хугацаанд устгалгүй хадгалах ёстой.	Одоогийн байдлаар 1400 зуухан дээр жишиээ авч үзэхэд 3 жилээс доошгүй хугацаанд хэмжилт хийж хүрэлцэх боловсон хүчин хэмжилтийн багаж төнөг төхөөрөмж хүрэлцэхгүй тул одоогийн лабраторийн хүчин чадал, хүчин хүчиний нөөцийг дахин тооцож гарагах
(Хавсралт 3)	Хэмжилтийг үйлдсэн тоо, хэмжилтийн арга	Батлагдан гарах “Агаарын бохирдлоос сэргийлэх хууль”-ийг хэрэгжүүлэх дүрэм, журамд нийцүүлэх
Ослын үед арга хэмжээ авах үүрэг	Агаар бохирдуулагч бодис хаяж буй этгээд нь ослын үед нэн даруй шаардлагатай арга хэмжээг авахын зэрэгцээ ослын байдлыг муж хотын захирагчид мэдэгдэх үүрэгтэй.	Нийспэлэйн Онцгой байдлын газартай хамтран “Гамшигын тухай хууль” болон бусад нийцүүлж Онцгой байдлын газар
	Мэдээлэх үүртийг биелүүлснээр , хот музийн захирагч нь ослын цар хүрээ хэмжээг Нэмэгдүүлэхгүй байх, мөн дахин гарахаас сэргийлэхийн тулд шаардлагатай арга хэмжээ авахыг тушаах боломжтой болно.	Осол, аваарь, saatны үед Нийспэлэйн Захирагчaar ахлуулсан Онцгой комиссийн ажиллах, шийдвэр гаргах журам байдаг.

Үзүүлэлт	Япон Улс (Агаарын бохирдолоос сэргийлэх тухай хууль)	Агуулга	Хариуцах байгууллага
Засаг захиргааны байгууллагаас өгөх тушаал зааврыг биелүүлэх	Хаягдлын стандартад нийцэхгүй утгаа торгийг удаа дараалан ялгаруулнаас шалтгаалан хүний эрүүл мэнд болон ахуй орчинд хохирол учруулж буй нь тогтоогдсон тохиолдолд зуухыг засварлан сайжруулах, үйл ажиллагааг нь тур зогсоохыг тушаах боломжтой.	АЧА-ы саналтай нэг байна. Мен иргэд олон нийтийн хүчийг ашиглах боломжийг нээлттэй болгох	Төслийн баг
Тайлагнах болон шалгант хийх	Төлөвлөлийг өөрчлөх тухай тушаал, мөн сайжруулахыг шаардсан тухай тушаал, үйл ажиллагааг тур зогсоох тухай тушаал, стандартад нийцүүлэх тухай тушаал	Япон улсын туршилагыг хэрэгжүүлэх боломжийг шат дараатай авах	АЧА, НМХГ, ЗАА-Ы ИБХ

Үзүүлэлт	Агуулга	Хариуцах байгууллага
Япон Улс (Агаарын бохирдолоос сэргийлэх тухай хууль)	Монгол Улс (Улаанбаатар хот)	
Шийтгэх	Засаг зажигааны байгууллагын тушаал заавар болон хаягдлын стандартыг, мөн ослын үед авах арга хэмжээний тухай тушаалыг зөрчсөн тохиолдолд шийтгэл хүлээлгэнэ (Хавсралт 4).	“ Агаарын бохирдолын төлбөрийн хууль “ –тай уялдуулан Японы туршлагыг хэрэгжүүлэх Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ Монгол улсын хэмжээнд эхлэх шатандaa явж
Хохирлыг нөхөн төлүүлэх	Бизнесийн үйл ажиллагааны улмаас хүчинь амь нас, эсвэл бие махбодод хохирол учруулсан тохиолдолд үссэн хохирлыг нөхөн төлөх ёстой. Хохирол учруулсан тухайд агаар бохирдуулагч бодис хаяж буй этгээд буруугийг байсан ч хохирлыг нөхөн төлөх үүрэг хариуцлагыг хүлээх ёстой.	байгаа учир эхний шатанд аж ахуйн нэгж, байгууллага болон ард иргэдийг ухуулан таниулах талаар ажиллах
Журмыг үл хэрэгсэх	Цахилгаан үүсгэх зориулалт бүхий зуухны тухайд зарим тottoол журмыг хэрэгсэхгүй байж болох бөгөөд цахилгааны үүсгүүрийн үйл ажиллагааны тухай хуульд захирагдах ёстой.	Энэ нь хуулийн дагуу ЭБЭХЯт хариуцдаг. (Байгаль орчны яам болон холбогдолтой эрх бүхий байгууллагаас санал авах)

Үзүүлэлт	Агуулга	Хариуцах байгууллага	
Япон Улс (Агаарын бохирдлоос сэргийлэх тухай хууль)	Монгол Улс (Улаанбаатар хот)		
Байгаль орчны бохирдлоос сэргийлэх удирдлагын тогтолцоо хүчиний зохион байгуулалтын бүтэцтэй байх ёстой.	Агаар бохирдуулагч бодис хаяж буй этгээд нь байгууллагадаа байгаль орчны бохирдлын талаарх мэргэжлийн боловсон хүчиний зохион байгуулалтын бүтэцтэй байх ёстой.	Санап нэг бөгөөд дулааны цахилгаан станцууд болон нам даралтын халаалтын зуухнуудад байгаль хамгаалал, байгаль орчны бохирдоос сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй болгох санал боловсруулах	Төслийн баг
Агаарын орчны стандарт	Орчны тухай суурь хуулиар батлагдаж, БОЯ-аас нийтэд зарладаг.	Мөн л Японы туршлагыг судлан хэрэгжүүлэх санал боловсруулах	Төслийн баг
Үйлдвэрлэх болон импортплох зөвшөөрөл	Зуух Үйлдвэрлэхээр төлөвлөж буй этгээд Мужийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргаас зуух Үйлдвэрлэх зөвшөөрөл авах ёстой. (Зуухны бүтцийг харуулсан схем зураг, хүчин чадлын тооцоо гэх мэт)	Үйлдвэрлэх болон импортлох орхимтойг зөвшөөрөл байхгүй. Зуух Үйлдвэрлэхээр эрх зүйн зохицуулалт байхгүй. Тамгын газар зөвлөл Нийслэлийн Засаг даргын Зохицуулах Зөвлөл ы, Захирагчийн ажлын албанаас зөвшөөрөл авдаг байхаар журамлабал эзүүдэд Мужийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргаар түүнийг хянуулсан байх ёстой. (Хяналтыг хийх тохиromжтой арга бий эсэх?)	ЭБЭХЯН НИМХГ

Үзүүлэлт	Япон Улс (Агаарын бохирдолоос сэргийлэх тухай хууль)	Агуулга Монгол Улс (Улаанбаатар хот)	Хариуцах байгууллага
Ажиллах эрхийн хязгаар	Зуухны ажиллагааны хяналт болон засвар үйлчилгээний ажлыг үнэмлэх аваагүй этгээд хийх эрхгүй.	Зуух ажиллуулах зөвшөөрлийн гэрчилгээг Нийслэлийн Эрчим Хүчиний Зохицуулах Зөвлөл /НЭХЗЗ/ олгодог бөгөөд гэрчилгээг олгоходоо зуухны ажилчдыг нэгдсэн сургалтанд хамруулж үнэмлэх авсан байдал , “Зуух ажиллуулах сургалт”-нд хамрагдсан байхыг нэг үзүүлэлт болгодог байхыг шалтуур үзүүлэлт болгох	НЭХЗЗ НМХГ АЧА ЗАА-Ы ИБХ
Үнэмлэх	Зуухны технологийн үнэмлэх авах шалгалтад тэнцсэн хүнд Мужийн хөдөлмөр эрхлэгтийн газрын даргын зүйзэс үнэмлэх олгоно. Үнэмлэх нь тусгай зэрэглэлийн болон 1, 2-р зэргийн зуухны технологич, энгийн болон тусгай зориулалтын зуухны гатнуурчин, зуухны үйлчилгээ хариуцсан ажилчин гэх мэт ангилалтай байна.	Эдгээр ажилчдад Эрчим хүчиний сургалтын төвд суралцсны дараа сургалтын төвийн шалгалтын комиссын гишүүдийн гарын усэг бүхий үнэмлэх олгодог бөгөөд мөн адил зэрэг ангилалтай байдаг. Энэ нь ЭБЭХЯ-ын Эрчим хүчиний газрын харьцанд байдаг.	

Үзүүлэлт	Япон Улс (Агаарын бохирдоос сэргийлэх тухай хууль)	Агуулга Монгол Улс (Улаанбаатар хот)	Хариуцах байгууллага
Үндэслэлийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомж	Агаарын бохирдоос сэргийлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ариун цэврийн тухай хууль, Цахилгааны ажлын тухай хууль, Байгаль орчны тухай суурь хууль	“Агаарын тухай хууль” “Агаарын төлбөрийн тухай хууль”, “Байгаль хамгаалах хууль”, “Уурын ба усан халаалтын зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дурэм”, “Халаалтын зуухны техник ашиглалтын дурэм” (ТЭХҮЯ-ны сайдын 2005 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 48 тоот тушаалаар батлагдсан) АЧЛы саналтай нэг адил	

Жиch↓ Монгол Улсын Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй асуудлын таласар			

Appendix2.5-2 Presentation Handout for 2nd Year of Training Course in Japan (Part in Making Environmental Administration for Air Pollution Control Planning)




АГААРЫН БОХИРДЛЫН ХЯНАЛТ, УДИРДЛАГЫН
МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГАЛТ

АГААРЫН БОХИРДОЛООС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХУВИАРЛАЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН АЛБАНЫ ДЭД ДАРГА
Ч. БАТСАЙХАН

2011.10.28

1

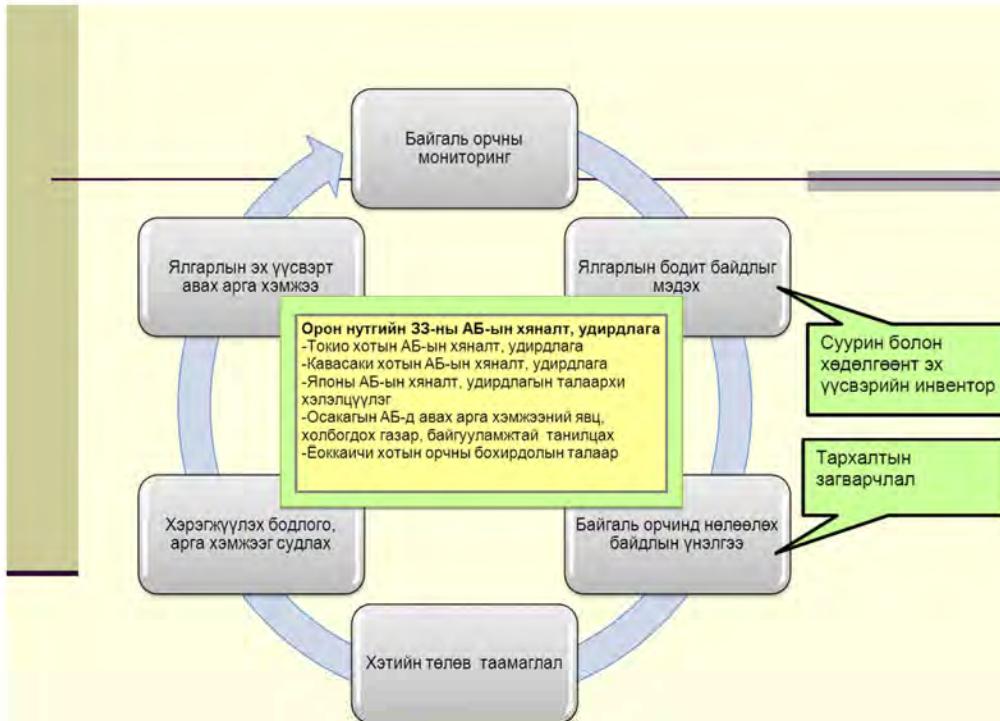

2

Ерөнхий зүйл

- Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах
Үндэсний хороо ерөнхий удирдлагаар хангана.
- НЗДТГ зохицуулалт хийнэ.
- НАЧА төлөвлөгөөний төслийг хариуцан
боловсруулна.

Хугацаа: 2012 оны II улирал.

Үндэслэл: Агаарын тухай хууль, Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах
тухай хууль, Агаар бохирдуулсаны төлбөрийн тухай хууль, Нийслэлийн эрх зүйн
байдлын тухай хууль

3

Агаарын чанарын мониторинг

- АЧМА болон НАЧА хариуцан гүйцэтгэнэ.
- Агаарын чанарын өгөгдлийг цуглуулах
- Агаарын чанарын хэмжилтийг тогтмолжуулж,
дүн шинжилгээ хийх

Хугацаа: 2012 оны II улирал.

Үндэслэл: Орчны агаарын чанарын стандарт

4

Ялгарлын бодит байдлыг тогтоох

Агаар бохирдуулах бодисын ялгарлын бүртгэл тооллого хийх ажлыг АЧМА, НАЧА, ААНБ-ууд

- ДЦС, УХЗ, Гэрийн зуух, ханан пийшин, автомашин, ДЦС-ийн үнсэн сан гэх мэт

Хугацаа: 2012 оны II улирал хүртэл

Үндэслэл: Агаар бохирдуулах эх үүсвэр бүрт мөрдөгдөх стандарт батлагдан гарсан.

5

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

Тархалтын загварчлалаар ялгарлын эх үүсвэр тус бүрийн хувь хэмжээг тооцоолох, стандартаас давсан өсөлт тус бурийн хамрах хүрээг тогтоох ажлыг **АЧМА** **хариуцна.**

Хугацаа: 2012 оны I улиралд багтаах

Үндэслэл: Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тоо, байршил, эх үүсвэр тус бүрээс гарч байгаа бохирдуулагч бодисын хэмжээ болон бусад шаардлагатай **мэдээлэл**

6

Хэтийн төлөв

Ялгарлын инвенторыг боловсруулах, Тархалтын загварчлалаар ялгарлын эх үүсвэр тус бүрийн хувь хэмжээг тооцоолох, агаарын чанарын стандартаас давсан өсөлт тус бүрийн хамрах хүрээг тодорхойлох ажлыг АЧМА, НАЧА хариуцна.

Хугацаа: 2011 оны IV улиралаас 2012 оны II улирал хүртэл

Үндэслэл: Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр тус бүрийн стандартууд

7

Бодлого, авах арга хэмжээг судалж тодорхойлох

Агаар бохирдуулах эх үүсвэрүүдэд авах арга хэмжээний ТЭЗҮ боловсруулах ажлыг холбогдох яам, Нийслэлийн ЗДТГ, Эрдэм шинжилгээний болон мэргэжлийн байгууллагууд хамtran хэрэгжүүлнэ.

❖ /ДЦС, УХЗ, Гэрийн зуух, ханан пийшин, автомашин, ДЦС-ийн үнсэн сан гэх мэт/

Хугацаа: 2012 оны III улирал.

Үндэслэл: Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хууль, бусад бодлогын баримт бичгүүд.

8

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг таслан зогсоох ажлын календарчилсан төлөвлөгөө

Ангилал	Хугацаа				
	2011		2012		
	IV	I	II	III	IV
Ерөнхий зүйл (удирдлага зохион байгуулалт)					
Агаарын чанарын мониторинг					
Ялгарлын бодит байдлыг тогтоох					
Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн байдлын үнэлгээ хийх					
Хэтийн төлөв тодорхойлох					
Бодлого, авах арга хэмжээг боловсруулах					
Нарийвчилсан төлөвлөгөөг батлуулах					

9

ДҮГНЭЛТ

- Дээрх төлөвлөгөөг Улаанбаатар хотын агаарын бохирдоос хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулахад хэн ямар үүргэтэйгээр ямар хугацаанд хийх вэ гэдэг үүрэг оролцооны хуваарь гэж ойлгож байна.
- Энэ төлөвлөгөөний дагуу төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран агаарын бохирдлыг бууруулах төлөвлөгөөг нарийвчилан боловсруулна.

10



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛААА

11

Appendix2.5-3 Presentation Handout for 3rd Year of Training Course in Japan (Investigation of Draft Air Pollution Control Measures)

Улаанбаатар хотын агаар дахь тоосонцор (PM-10), хүхэрлэг хий (SO₂)-н бохирдол - Халаалтын зуухны хаягдал утааны бохирдол

Боловсруулсан огноо	2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр
Хувилбар	5
Гүйцэтгэгч	Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний санал Ч. Батсайхан, Н. Болдхүү, Б. Энхбаяр, Н. Шинэ-Оргил, Ш. Нямдаваа, А. Цээпил



1

В. Тулгамдсан асуудлын өнөөгийн байдал

- Улаанбаатар хотод хүйтний улиралд агаар дахь SO₂ болон PM-10-ын агууламж дулааны улиралтай харьцуулахад эрс ихэвдэг. 2011 оны байдлаар өвлүүн улиралд ихэвчлэн гэр хороололоос үүдэлтэй SO₂ болон PM-10-ын хоногийн дундаж хамгийн их агууламж стандартас 20-25 дахин давсан байна.
- Иймд өвлүүн улиралд гэр хороололоос ялгарч буй SO₂ болон PM-10-ын хэмжээг бууруулах, тухайлбал, нам дараалтын зуух бүрээс ялгараах дээрх үзүүлэлтүүдийн хэмжээг стандартын түвшинд хүргэх шаардлагатай байна.



2

В. Тулгамдсан асуудлын өнөөгийн байдал

Өвлийн улиралд гэр хороолол орчимд SO₂ болон PM-10-ын агууламж ихэнх өдөр стандартын түвшнээс хэтэрдэг байна.
(Улаан шугамаар харуулав)

CLEM 01- үйлдвэрийн дүүрэг орчим, CLEM 05 - гэр хороолол орчим
CLEM 02- автозам орчим CLEM 07- үйлдвэрийн дүүрэг орчим
CLEM 04- орон сууцны хороолол орчим CLEM 08- алслагдсан газарт
ҮБ хотоос ~ 15км-т



3

С. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг судлах - 1

НАЧА нь АЧМА, ШУТИС-ийн Эрчим хүчиний их сургуулийн профессорын багын саналыг тусгаж, доорх үйл ажиллагааг зохицуулан гүйцэтгэнэ.

- НАЧА** - халаалтын зуухны хаягдал утааны бохирдлыг багасгах талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналуудыг гаргана.
- НАЧА** - халаалтын зуухны хаягдал утааны ялгарлын хэмжилтийг санал тус бүрд хийнэ.
- ЦУОШГ** - санал тус бүрээр халаалтын зуухнаас ялгарч буй агаарын бохирдол үүсгэгч бодисуудын ялгарлын хэмжээг тооцоолно.



4

С. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг судлах - 2

- ЦУОШГ** - санал тус бүрд халаалтын зуухнаас ялгарч буй агаар бохирдуулах бодис тус бүрийн агаарын чанарт нөлөөлөх тархалтын тооцоог хийнэ.
- ҮБ хотын Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтэс** - санал тус бүрийн үрьдчилсан төсвийн тооцоо, хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хугацааг тооцоолон гаргана.




5

С. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг судлах - 3

- НАЧА** - ялгарлыг бууралтын хэмжээ, шаардагдах зардал, хэрэгжүүлэх хугацаа зэрэг үзүүлэлтүүдийг үндэслэн санал тус бүрт харьцуулалт хийнэ.

Арга хэмжээний зардал	РМ-10-ын бууралтын хэмжээ (тонн/жил)	Арга хэмжээний олон болгох хамгийн ихгүй агууламжийн орцлогт $\mu\text{g/m}^3$	Арга хэмжээний зардал	Арга хэмжээний байгууламжийн аяллагч хугацаа жилтэй (Төсөөжил)	РМ-10-ын бууралтын хэмжээ Годын тутамд зарцуулалтад яланын зарал
1. УХЗ-ын токторуулалт	563.38	33.71→6.00 $(=495,000,000)$	8,440,000,000 μg $(=495,000,000)$	10	1,498,000 μg $(=88,000)$
2. УХЗ-ын цансон усны баригч сургуулиудын	813.59	33.71→11.04 $(=25,200,000)$	428,000,000 μg $(=25,200,000)$	10	53,000 μg $(=3,100)$
3. Гэрийн түүхэн орцог УХЗ-ийн халаалт түүхийн	507.43	59.10→1.60 $(=996,000,000)$	16,930,000,000 μg $(=996,000,000)$	10	3,326,000 μg $(=196,000)$
4. ДЛС-3-ын тохижуулсан системийн БҮНН-ий шийдвүүзүүн орцогийн	2,943.51	9.37→3.31 $(=5,412,000,000)$	92,000,000,000 μg $(=5,412,000,000)$	30	1,042,000 μg $(=61,600)$
5. Улсын санхүүгийн хамгийн ихгүй хамгаалалтад хамаат	953.45	17.30→3.46 $(=13,130,000)$	223,140,000 μg $(=13,130,000)$	3	78,000 μg $(=4,600)$
6. УХЗ-ын MNS-ийн стандарт мордогт	1121.11	33.71→1.84 $(=0)$	0 μg $(=0)$	ААНБ-ийн зардал	0 μg $(=0)$

С. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг судлах - 4

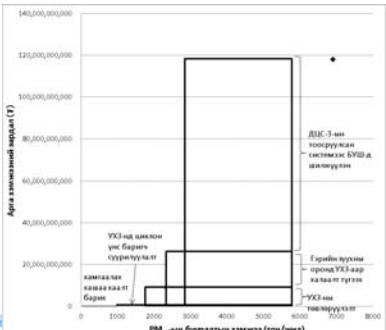


7

С. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг судлах - 5

7. НАЧА - санал тус бүрийн харьцуулсан судалгааны үр дунг УБ хотын үйлдвэрэл, экологийн асуудал хариуцсан Засаг даргын орлогчид танилцуулж, Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар оруулж шийдвэрлүүлнэ.

8

С. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг судлах - Зураг

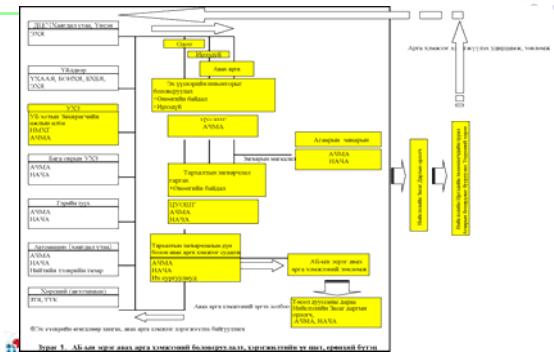

9

С. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг судлах Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналууд

- Халаалтын зуухнуудыг төвлөрүүлэх
- Утааны хийн шүүлтүүр тавих
- Төвлөрсөн халаалтын системд холбох
- Зуухны технологийг сайжруулах
- Түлшний чанарыг сайжруулах
- Хийн болон цахилгаан халаалтад шилжүүлэх зэрэг

10

Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
“Уурын халаалтын зуухнуудыг төвлөрүүлэх” арга хэмжээний санал сонгогдсон тохиолдолд дараах агаар хэрэгжүүлнэ.

- УБ хотын Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрийн агаар дахь тоосонцор, хүхэрлэг хийн бохирдол (нам даралтын зуухнаас үүсэлтэй) буурна: Таамаг загварчлалаар 60-80%
- Улаанбаатар хотын зүүн хэсэг буюу Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлаж байгаа халаалтын 170 орчим халаалтын зуухыг төвлөрсөн дулааны станцаар солих



11

Арга хэмжээний хэрэгжилт- 1

- Удирдах байгууллага:** ЭХЯ (Эрчим хүчиний яам)- удирдан зохион байгуулах
- Хамтрагч байгууллагууд:**
- БОНХЯ** (Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам) – усны нөөцийн асуудлыг шийдэх, байгаль орчинд нелөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх
- ЭЭХЯ** (Эдийн засгийн хөгжлийн яам) - хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдэх
- АББҮХ** (Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо) – цаг үеийн асуудлыг шуурхай зохицуулах

12

Арга хэмжээний хэрэгжилт- 2

- **НЗДТГ** (Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар) – дулааны станц байгуулах газрын байршил, айл өрхийн газрыг чөлөөлөх асуудлыг шийдэх
- **ЦДУС** (Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ) болон УБЦТС (ҮБ хотын цахилгаан түгээх сүлжээ) - дэд станц, түгээх сүлжээ, хувиарлах байгууламжийг шинээр бий болгох
- **УБДС** (ҮБ дулааны сүлжээ) – хотын зүүн хэсгийн дулаан хангамжийн сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, сайжруулах, шинээр шугам татах, дулааны төв шугамын схемийн өөрчлөлтийг хийх



13

Арга хэмжээний хэрэгжилт- 3

- **ЭХХТ** (Эрчим хүчиний хөгжлийн төв) - захиалагчийн хяналт тавих, станцыг хүлээн авах
- **ЗТЯ** (Зам тээврийн яам) - нүүрсний тээвэрлэлт, төмөр замын өргөтгөлийг шийдэх
- **АЧМА** (Агаарын чанарын мэргэжлийн алба) болон **НАЧА** (Нийслэлийн агаарын чанарын алба) –хаягдал утааны ялгарлын хэмжээ нь стандартын түвшинд нийцэж байгаа эсэхийг шалгах, стандарттаас хэтэрсэн тохиолдолд стандартын түвшинг хангах талаар арга хэмжээний сайжруулах санал тавих



14

Хэрэгжилтийн дараах үр дүнд үнэлгээ хийх

- **АЧМА, НАЧА** – халаалтын зуухны хаягдал утаанд хяналт шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах
- **НАЧА** – анх төлөвлөсний дагуу хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд хаягдал утааны ялгарлын хэмжээ буурсан эсэхийг тогтооно.



15

Арга хэмжээг сайжруулах

Төлөвлөсний дагуу хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд хаягдал утааны ялгарлын хэмжээ буураагүй тохиолдолд НАЧА бусад хамтрагч байгууллагыг удирдан шалтгааныг тогтооно.

Шалтгааныг арилгах арга хэмжээний саналыг боловсруулах, сонгох, шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны дараалал дээр дурдсантай адил байна.



16

Хууль эрх зүйн үндэслэл - 1

- “Агаарын тухай” хууль
- “Эрчим хүчиний тухай” хууль
- “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” хууль
- “Агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тогтоох” журам



17

Хууль эрх зүйн үндэслэл - 2

- MNS 4585:2007 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага
- MNS 5457:2005 Халаалтын ба гэрийн зуухны яндангаар гарах утааны найрлага дахь агаар бохирдуулагч бодисын хүлцэх дээд хэмжээ ба хэмжих арга
- MNS 6298:2011 “Шинэ дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын яндангаар агаар мандалд хаях утааны найрлага дахь агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга”



18

MNS 6298:2011

1-р хүснэгт. Нуурстөрөгчийн исэл, хүхрийн исэл ба дэгдэмхий үнсний зөвшөөрөгдхөх дээд хэмжээ

Муж	CO, мг/м³	SO₂, мг/м³	Дэгдэмхий үнс PM ₁₀ /мг/м³
I муж (наг км² талбайн хүн амын няягтал 10 хүн/км²- аас дээш буюу 1000 хүн/км²- аас бага байх хотын нутаг дэвсгэр)	180	400	50
II муж (наг км² талбайн хүн амын няягтал 10 хүн/км²- аас бага байх алслагдсан бус нутаг)	300	600	200

2-р хүснэгт-Азотын ислууд (NO_x)-ийн зөвшөөрөгдхөх дээд хэмжээ

Нүүрний дэгдэмхий бодис агуулалт	NOx (мг/м³)
V _{def} <10%	1100
10%≤ V _{def} ≤20%	650
V _{def} >20%	450



19



Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын санал

- Дулааны станц нь дотоод хяналтын журам боловсруулах, мөрдөх (хаягдал утааны ялгарлын хяналт хийх багажаар тоноглох, хэмжилт хийх, хэмжилтийн дун мэдээг нэгтгэн хяналтын байгууллагад гаргаж егех зэргийг багтаасан байна)
- Тоосонцор, хүхэрлэг хийн агууламжийг бууруулах тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах тухай зааварчилгаа боловсруулах
- Хаягдал үнснээс үүсэх тоосонцорын бохирдлыг бууруулах, авах арга хэмжээний төлөвлөлт хийх
- Арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай боловсон хүчин, тоног төхөөрөмж, холбогдох зардлыг УБ хотын төсөвт жил бүр тусгана.
- ЭХЯ, БОНХЯ, НЗДТГ хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулна.

20

Appendix2.5-4 Presentation Handout on Symposium on 13th, June, 2012



Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City



Project Symposium Invitation

“Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City” is implemented by AQDCC (Air Quality Department of the Capital City) in cooperation with JICA. JICA expert team is going to explain project survey contents to Mongolian government officials, universities and donors, the contents are going to be discussed in the symposium.

June 13th, 2012 (Wed) 10 A.M. – 12 A.M.

Khangarid building, 14th floor conference room

Program

	Title / Speaker	Time
1.	Opening address: Mr. Batsaikhan (Deputy Director, AQDCC)	10:00-10:10
2	Measurement Results of Exhaust Gas from Power Plant and HOB Keynote Speech: Mr. Fukayama (Team Leader / Air Pollution Control, JICA Expert team) Discussion	10:10-10:30 10:30-11:00
3	Emission Source Inventory of Air Pollutants and Simulation Results Keynote Speech: Mr. Tabata (Stationary Source Inventory / Simulation 1, JICA Expert team) Discussion	11:00-11:20 11:20-11:50
4	Closing address: Mr. Munkhtsog (Director, AQDCC)	11:50-12:00

Moreover, event of introduction our activity for the citizen is going to be held on the ground floor of Khangarid building on the same day. We do hope you will come and see the event, if time allows.





JICA
Capacity Development Project
for Air Pollution Control
in Ulaanbaatar City Mongolia



Stack Gas Measurements of
Power Plants and HOBs (Heat Only Boilers)
By Air Quality Department of the Capital City and
JICA Expert Team



1



2



3



Stack Gas Measurement

- Emission Standards for Power Plants, HOBs and Ger stoves are stipulated by MNS (Mongolian National Standards).
- Emission Standards for dust are stipulated, but status of compliance was not fully confirmed because the measurement of dust is technically difficult.
- Several staff members of Air Quality Department of the Capital City (AQDCC) and the other related organizations become able to implement the stack gas measurement of dust by the technical cooperation project, "Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City Mongolia"


4

Effect of Stack Gas Measurement



- Actual dust concentration can be measured and enforcement of boiler regulation based on scientific evidence becomes possible.
- Adding to this, new Boiler Registration and Management System has launched and regulation against the boilers which violate the emission standards will be gradually tightened.

5

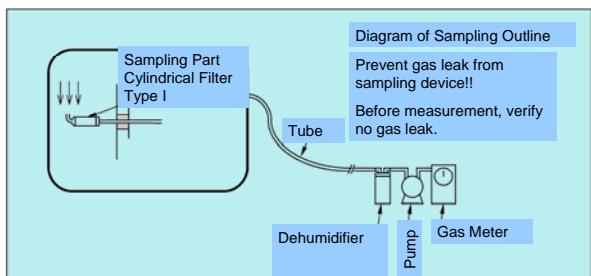

6



7



8




9

Emission Standards for Dust Concentration from Power Plants (g/m³N, MNS5919:2008)

	Pulverized Combustion Boiler	Fluidized Bed Combustion Boiler	Stoker Type Boiler
- 420 ton/h	0.2	-	-
- 220 ton/h	10.8	-	-
- 75 ton/h	21.0	1.2	-
- 35 ton/h	10.6	-	10.9
- 25 ton/h	-	-	-
- 10 ton/h	-	-	12.0


10

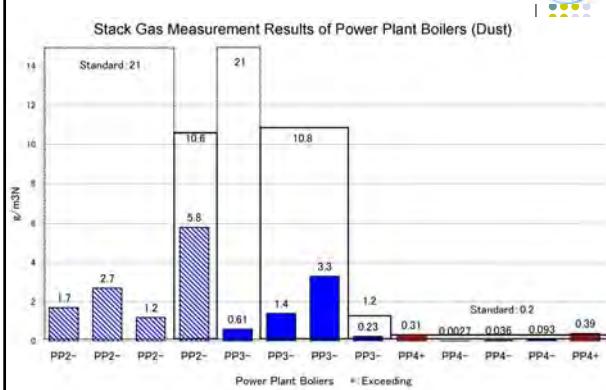

Emission Standards for Dust Concentration from HOBs and Ger stoves (g/m³N, MNS5457:2005)

HOB 0.8 – 3.15 MW	0.3
HOB - 0.8 MW	0.4
Ger Stove	2.5

12

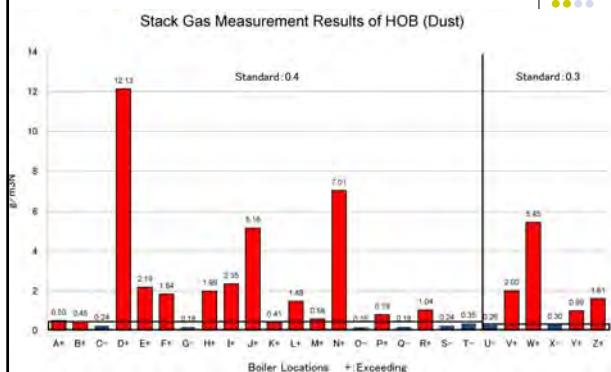

Present Evaluation

- Emission control equipment installed at the power plants are effective, but the extent of pollutants reductions are different by equipment types. Electrostatic precipitators (ESP) installed at Power Plant 4 are especially effective.
- Dust concentrations from HOBs are largely different by boilers and by combustion situations of the same boiler.
- More practical countermeasures become possible by accumulating stack gas measurement results.

14

JICA Project Activities

1. Establishment of evaluation capability of air pollution impact: emission inventory making, air pollution simulation
2. Strengthening of emission regulation capability: stack gas measurement
3. Strengthening of emission regulation capability: boiler registration and management system
4. Instruction on air pollution control: enhancing air pollution countermeasures
5. Strengthening air pollution administration: air pollution control recommendations, cooperation with related organizations and donors

15

Functions and roles of stack gas measurement

1. Cooperate with boiler registration and management system to implement emission regulation
2. Make emission factors on stack gas measurement results to improve emission inventory
3. Verify effectiveness of each air pollution control

16

Some issues on emission regulation

- Adequateness of MNS: standards of 0.3 and 0.4 for HOB may be too strict. Balance of standard values for power plant boilers and HOB.
- Political judgment is necessary for how strict regulation is. Boilers which cannot satisfy standards will be excluded. Another approach of good boiler recommendation is probable.
- Enforcement organization: air quality department, inspection agency, engineering facility department, energy coordinating committee or establishment of new department?

17

Targets of stack gas measurement and utilization of measurement results

- Power plant boilers, HOB and CFWH (Coal Fired Water Heater) can be measured.
- Measurement of Ger stove was implemented and more investigation is necessary
- Measurement of CFWH and Ger stoves are desirable for investigation of emission conditions, but regulation method for them needs another consideration

18

Verification of effectiveness of air pollution control



- Verification of emission reduction by boiler replacement
- Verification of emission reduction by boiler operation condition change
- Verification of emission reduction by setting air pollution control equipment such as cyclone etc.
- Enhancing air pollution controls by disseminating good practices by which emission reductions were verified

19

Plan on stack gas measurement activity



- Continue stack gas measurement
- Increase staff who can implement stack gas measurement
- Prepare monetary resources for stack gas measurement cost
- Investigate utilization of stack gas measurement results

20





Thank You for Your Attentions!

Please Cooperate with Us
for Improving Air Pollution



21

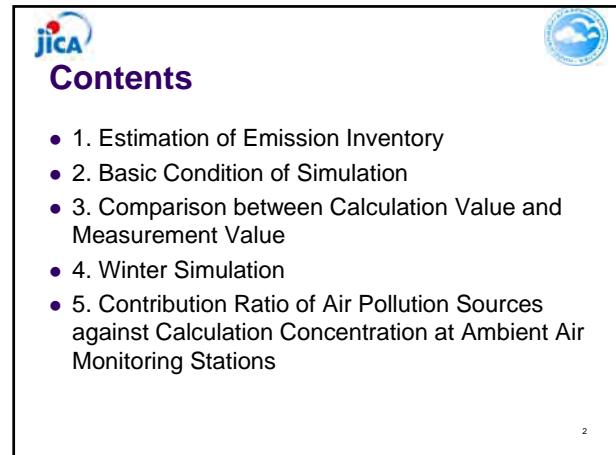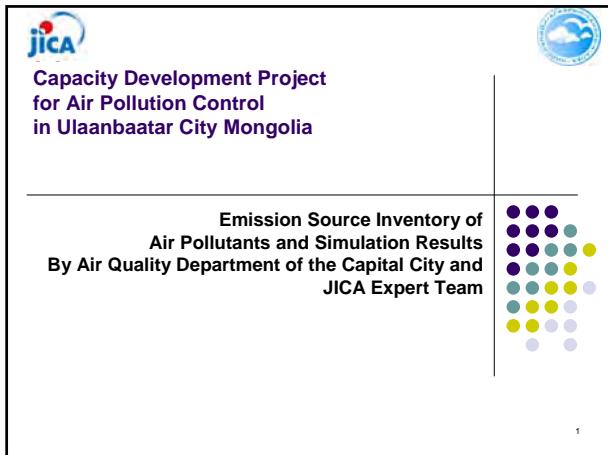



1. Estimation of Air Pollutants Emission Inventory for the Base Year







(1) Base Year: 2010 March – 2011 February
(2) 3 Types Emission Estimation Method

Reliability of activity data (e.g. coal consumption) and emission factor has wide range because of measurement to be implemented or not by this project. Also, emission sources such as fugitive soil have wide range of activity data and emission factor. Emission amount is much difference because which emission factors and activity data are used. Therefore, emission amount is estimated below 3 types.

- Min: minimum values of emission factor and activity data
- Max: maximum values of emission factor and activity data
- Expert Judgement: Range from minimum to maximum of emission factors and activity data are selected by expert for appropriate situation of Ulaanbaatar air pollution.

Target Pollutants	SO ₂ (ton/year)			PM ₁₀ (ton/year)		
	Min	Max	Expert Judgement	Min	Max	Expert Judgement
Power Plant	5,233.06	13,282.29	13,282.29	5,016.94	11,551.03	11,551.03
HOB	1,046.61	1,691.68	1,369.82	2,533.92	3,146.48	2,811.86
CFWH	313.09	313.09	313.09	130.79	130.79	130.79
Ger	4,107.23	5,723.72	4,675.14	3,443.33	24,667.58	3,654.39
Major Road	211.28	203.23	203.23	126.43	226.52	199.64
Minor Road	52.81	66.55	66.55	31.60	74.18	65.38
Soil				8,154.84	9,266.10	9,266.10
Power Plant Ash				636.16	4,562.32	2,560.36
Total	10,964.08	21,280.57	19,910.13	20,074.00	53,625.00	30,239.55

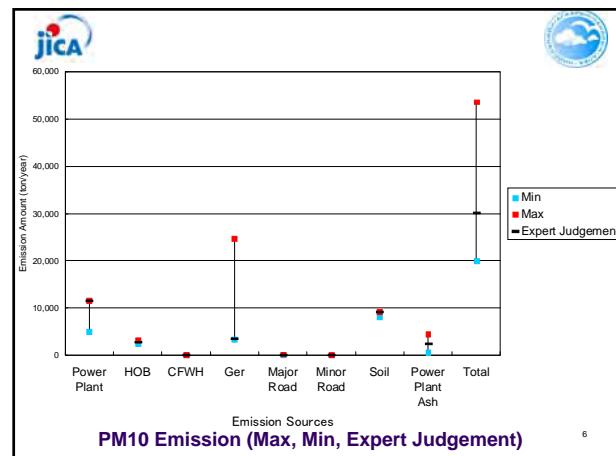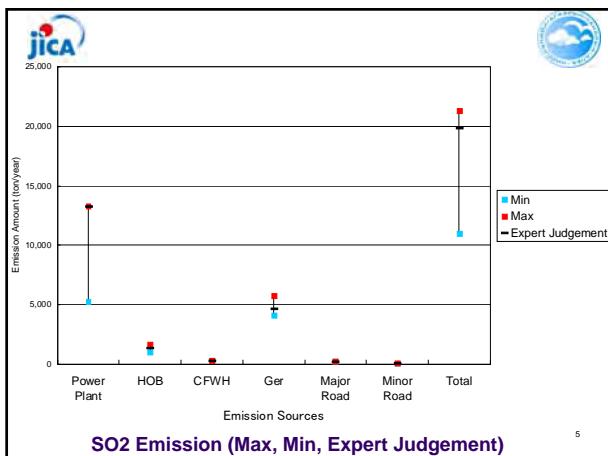

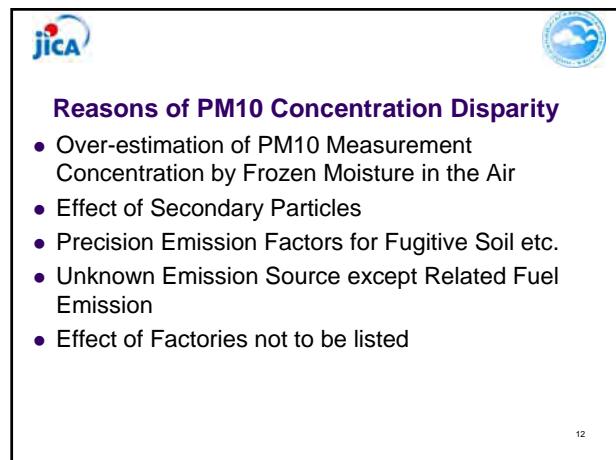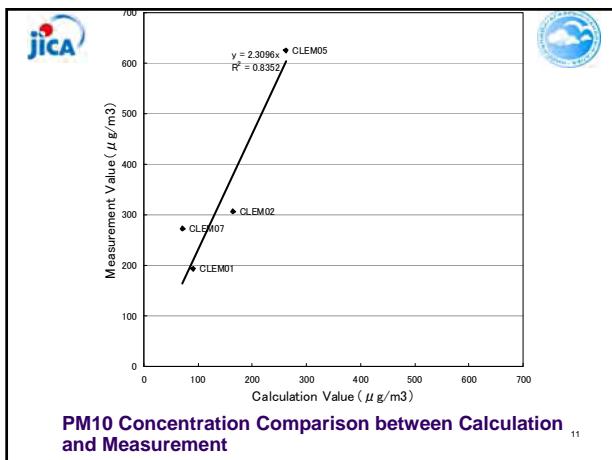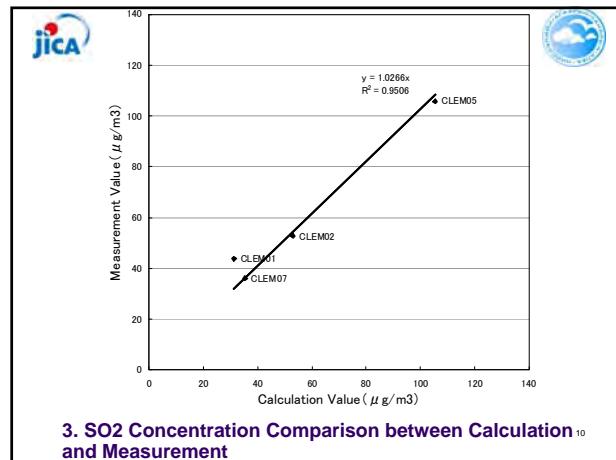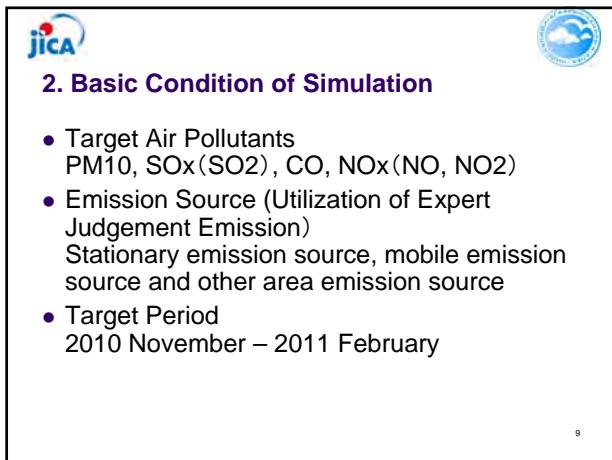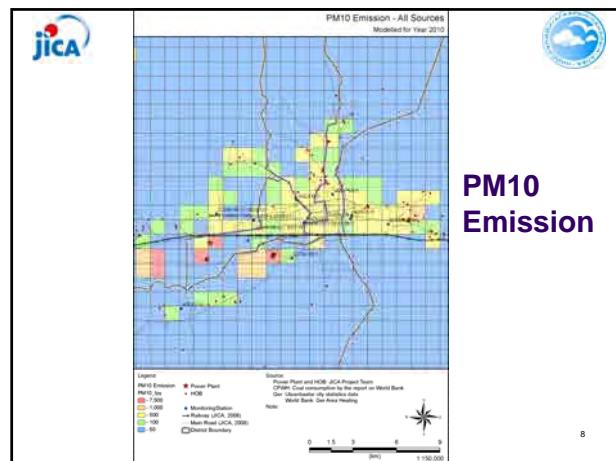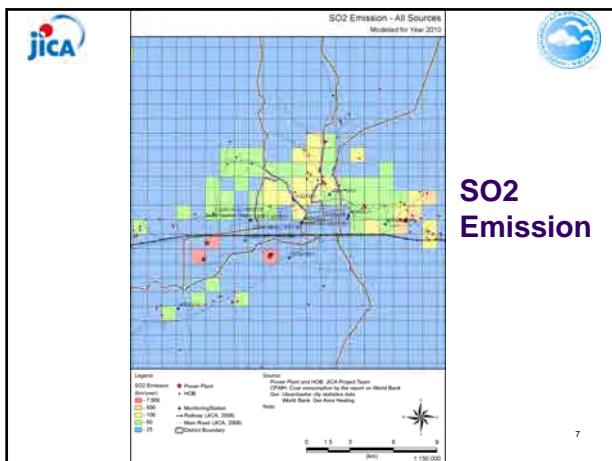



4. Winter Simulation

- For PM10, calculation value is much lower than measurement value, However air pollutants emission of expert judgement is used for winter simulation.



13

**SO2**

14



PM10 Concentration - All Sources
Modelled for Year 2010


**PM10**

15



5. SO2 Contribution Ratio of Air Pollution Sources against Calculation Concentration at Ambient Air Monitoring Stations

16

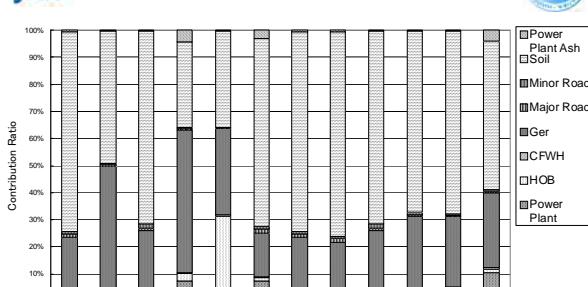

PM10 Contribution Ratio of Air Pollution Sources against Calculation Concentration at Ambient Air Monitoring Stations

17



Summary on Contribution Ratio by each Sources against Calculation Concentration

- SO2

Highest contribution ratio is Ger Stove, secondly Power Plants.

- PM10

Highest contribution ratio is soil, secondly Ger Stove. However, calculation values for current phase is only explained for approximately half of measurement values.

18



Thank You for Your Attentions!

Please Cooperate with Us
for Improving Air Pollution



19

Appendix2.5-5 News Letter



ҮБ хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Мэдээллийн тойм Vol. 2 (2012 оны 6 сар)

Зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоо

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны төслийн товч агуулга

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжих буй "Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл" нь 2010 оны 3 сараас эхлэсэн бөгөөд 2013 оны 3 сар хүртэл хэрэгжих төслийн төсөл.

Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төр захирагчны бүтэц, тогтолцоо хангалттай бүрзэлэгийг байгаа нөхцөл байдлыг харалтан тус төслийн хүрээнд Нийслэлийн болон холбогдох салбарын байгууллагын боловсорч хүчиний болтгэж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэхэд зорьж байгаа юм. Байгууллага тус бүрийн удирдлагын менежментийн чадавхийг бэхжүүлэн, холбогдох байгууллага хөөрчдөн ажлын улдаа, хамтын ажиллагааг сайжруулсанар агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг үргүүлж, цаашид бохирдуулах бодисын ялгарлын хэмжээг бодитайгоор бууруулах боломжтой болох юм.

Төслийн үйл ажиллагаа

Тус төсөл нь дараах таван үр дүнд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

Гарах үр дүн 1	Агаар бохирдуулагч бодисын эх үүсвэрний инвенторыг боловсруулан, тархалтын загварчлалар агаар орчинд нөөцөлөх байдлын үзүүлэгээг хийн.
Гарах үр дүн 2	ДЦС болон УХЗ-ны утааны хийн хэмжилтийн технологийн чадавхийг эзэмшигүүнээ.
Гарах үр дүн 3	Бохирдолын эх үүсвэрт хяналтын тогтолцоог сайжруулах ажлын хүрээлнүүдийн бүртгэл хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлэх.
Гарах үр дүн 4	ДЦС болон УХЗ-ид эрчим хүч, дулаан хэмжилтийн онцлогийг хийж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний саналын өргөн барина.
Гарах үр дүн 5	Бусад хандивлагч байгууллага болон Монгол талаас хэрэгжүүлж байгаа агаарийн бохирдолд авах арга хэмжээний хөтөлбөрт хувь нэмэр оруулна.

Энэ дугаарт зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоо (Үр дүн 3)-ны талаар танилцуулаяа.

Зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоо

Сүүлийн жилүүдэд ҮБ хотын хүн ам нэмээлжийн эзрэгээг агаарын бохирдлын асуудал хураадаар тавтгаж байна. УБ хотын хэмжээнд агаар бохирдуулах улсын үүсвэр байгаа хэдий ч жилд 50-5000 тонн нүүрс шатгаадаг Усаан халаалтын зуух (УХЗ) нь томоохон хэмжээний бохирдуулах эх үүсвэр болж байна. Иймд ЖАЙКА-ын тус төсөл нь УХЗ-ийн мэдээллийг цуглудулан нэгтгэж, мэдээллийн сан бүрүүлжин үзүүлэхэд тээвтрэлийн хяналтыг сайжруулжын зорьж байна.

Хотын хэмжээнд хөдөлгөөнд оролцож буй автомашин, автобусын онцлогийн оруулан бүртгэл, хяналтыг тавьдаг бөгөөд утааны хийн стандартын шаардлагыг ханаагүй автомашиныг хөдөлгөөнд

оролцохыг хориглодог. Үүнтэй адил тус зуухны бүртгэл, хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлсэнээр УХЗ-ны хувьд ч тээврийн хэрэгслийн онцлогийг адил онцлогийг хийдэж, хяналт тавьдаг болох.

Зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоо (ЗБХТ)-ны ач холбогдол

УХЗ-ны үйл ажиллагааг журамжлак хянахын тулд юуны өмнө тээдээрийн бодит байдлыг мэдэх шаардлагатай байдал. Battagийн зөв мэдээлэл, дүн шинжилгээ хийлгүүгээр зөв оновчтой бодлогын саналыг боловсруулж чадахгүй юм.



Зуух ашиглах зөвшөөрөл (Үлгэр жишээ зуухаар тодорхойлох)

ЗБХТ-г нэвтрүүлжээнд дараах шаардлагыг хангах зууханд ашиглах зөвшөөрлийг олгож, мөн сайн ажиллагаатай үлгэр жишээ зуухыг тодорхойж байхаар зорилт тавьсан.

- A **Зуухны бүртгэлийн маягийн бийгээд үүрэг:** Жил бүрийн 9 сарын 1-нээс өмнө бүртгэлийн маягийг бийгээд зуухын мэдээлэлээ ирүүлэх.
- B **Зуухын ажиллагааны сургалтад хамрагдах үүрэг:** Зуухын ажиллагааг хариуцагч зуухын галж нь зуухын сургалтадаа орцлогч багтамж авах. Батламж нь 3 жилийн хугацаанд хүчинэгтэй.
- C **Төр захирагааны байгууллагасаа хийгдэх утааны хийн хэмжилтийн хяналтанд хамрагдах үүрэг:** Зуухын үйл ажиллагааг эрхэлж (эзэмшигч) нь төр захирагааны байгууллагын ажилтан зуухын хяналт зорилгоог зуухын байгууламжийн нэвтрээн орж утааны хийн хэмжилтэй зэрэг хяналт хийх үед зөвшөөрөн хүлээн авагдаж байх. Мөн 2011 оны 10 сарын 1-нээс өмнө утааны хийн хэмжилтийн сорицан цаг болон сорыц авах үед хүн зогсож ажиллас шат, тавианы бэлдээн байх ба харилсан зөвшинлих санамж бичгийг уйлдэн зуухны бүртгэлийн маягтай хамт Нийслэлийн Агаарын чанарын алба (НАЧА)-нд ирүүлж.

D **Утасны хийн хэмжилт болон тайлан гаргах үүрэг:** Тусгайлан мэдэгдэх.

- E **Ялгарлын стандарт шаардлагыг баримтлах үүрэг:** Зуухын үйл ажиллагааг эрхэлж нь Монгол улсын стандартын зөвшөөрөгдэх хэм хэмжээний баримтлах ёстой
- F Гэвч тус шинэ тогтолцоо бүрз нэвтрүүлжийн тулд төр захирагыг болон үйл ажиллагааг эрхэлгэч зуухын хамрагалтийн чадавхийг хөгжүүлж, төрчийн орцогийн хамрагалтийн шийдвүүлэх шаардлагатай байгаа юм. Одоогоор эхний бэлтгэл шатанд А~C шаардлагыг хангасан үйл ажиллагааг эрхэлгэчид зуух ашиглах зөвшөөрөл (Үлгэр жишээ зуухаар тодорхойлох) –найт олгох юм.


Зуухны бүртгэлийн маяг

"Агаарын тухай" болон "Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай" хуулинд үндэслэн 2011 оны 8 сард зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоо нэвтрүүлж талаараа Нийслэлийн Засаг даргын захирах гарч, Статистикийн УҮДийн хорооноос холбогдох зөвшөөрлийн авсаны ундаан дээр 2011 оны 9 сард анхны бүртгэлийн ажлаа явуулсан. Үүний үр дүнд 108 зуухны байгууламжийн 215 зуух, 156 яндандын мэдээллийг цуглусан.

Дараах хэсэгт УХЗ-ны бүртгэл мэдээллийн товч агууллыг танилцуудав.

УХЗ бүхий газрууд дахь зуухны байгууламжийн тоо

Сургууль, эмнэлэг ихих хувийн эзэлж байгаа бөгөөд иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь чухал байна.



УХЗ бүхий газар	Байгууламжийн тоо (%)
Сургууль	49 (~ 45.4%)
Эмнэлэг	5 (~ 4.6%)
Үйлдвэр	23 (~ 21.3%)
Цэргийн болон гал унтраах анги	17 (~ 15.7%)
Орон сууц	7 (~ 6.5%)
Бусад	7 (~ 6.5%)

УХЗ-ны зонхилох төрөл болон тоо


ҮБ хотод НР, БЗҮИ эзрэг хуучин загварын зуухасаад гадна Карборобот, DZL, МҮХТ эзрэг шинэ загварын зуух ашиглаад байна.



Төрөл	Зуухын тоо
HP-18/27,18/54,30K,60K	38
Carbonbot-140,300	25
DZL-1.4,2,8,4,2	22
BZUI-100,100A	14
CLSG-0.14,0.19,0.24	10
VIADRUS-VS15	10
MUHT-0.4,1.2	9
MDZ-0.25	9
DAKON-32,45	7
MWB-1.0-95	6
KB3-06	5
Other	62

УХЗ-ыг хүчин чадлаар ангилсан байдал (зуухын тоо)

250~500 кВт-ын хүчин чадал бүхий дунд оврын зуух байрлахад зуухны 40%-ийг эзэлж байна.



Хүчин чадал [kWt]	Зуухын тоо (%)
100 ~ 250	22 (~ 10.2%)
250 ~ 500	21 (~ 38.1%)
500 ~ 750	21 (~ 9.8%)
750 ~ 1,000	22 (~ 10.2%)
1,000 ~ 1,500	21 (~ 9.8%)
1,500 ~	14 (~ 6.5%)



■ “ДЦС-ын үнсэн сангаас хийсэх АББ-ын инвентор” гэдэг нь

“АББ-ын эх үүсвэрний инвентор” гэдэг нь агаарын бохирдулын мэргэжилтнүүдийн дунд яриадж хөвшисэнэр “АББ-ын ялгарлын хэмжээний данс бүртгэл”-ийг илрхийнсэн эхлэл юм. Үнд ДЦС-ын үнсэн сангаас хийсдэг зүйл, оөрөөр хэлбэл тоосонцор (PM зэрэг) –ыг хамруулдаг. Тоосонцорыг ширхэгийн хэмжээгээр нь ангилдаг боловч тооцоолдоо эхлээд нийт ялгарлын хэмжээг гаргахад, дараа нь ширхэгийн диаметр нь 10 микронсоо бага PM10-ын хэмжээг ойролцоогоор тооцогд. УХЗ болон гэрийн зууханд нүурс шатахаад тоосонцор зэрэг язь бүрийн АББ ялгарч, энэ нь УБ хотын хэмжээнд томоохон асуудал болж буйт бэхжүүлэх билээ. Нүурс шатахаад ихэхэн хэмжээний шатсан унс улддэг ба энд үнс нь хүчтэй салхинд хийсч бужигнан, тоосонцороос үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бий болгодог.

Мөн “ДЦС-ын үнсэн сангаас хийсэх АББ-ын эх үүсвэрний инвенторын ажиллагаа” гэдэг нь үнсэн сангаас хийсдэг АББ-ын хэмжээг тооцоолох ажлыг хэлнэ. УБ хотын агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний чадавхийг бхажуулж зорьж байгаа юм. Байгууллага тус бүрийн удирдлагын менежментийн чадавхийг бхажуулж, холбогдох байгууллага хоорондын ажлын уялдаа, хамтын ажиллагааг сайжруулнаар агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, цаашид бохирдуулах бодисын ялгарлын хэмжээг бодитойгоор бууруулах боломжтой болох юм.

Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Мэдээллийн тойм Vol. 4 (2012оны 6 сар) ДЦС-ын үнсэн сангаас хийсэх агаар бохирдуулах бодисын эх үүсвэрний инвентор боловсруулалт

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны төслийн товч агуулга

ЖАЙКА-ын техник хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжих буй “Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл” нь 2010 оны 3 сарын эхэлсэн багаад 2013 оны 3 сар хүргэж хэрэгжих төловлоготойг байна.

Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг хэрэгжүүлж төр захирагааны бүтэц, тогтолцоу хангалттай бүрэлдэгүй байгаа нөхцөл байдлын хангалтан тус төслийн хүрээнд Нийслэлийн болон холбогдох салбарын байгууллагын боловсон хүчиний бүлтгэж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний чадавхийг бхажуулжийн зорьж байгаа юм. Байгууллага тус бүрийн удирдлагын менежментийн чадавхийг бхажуулж, холбогдох байгууллага хоорондын ажлын уялдаа, хамтын ажиллагааг сайжруулнаар агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, цаашид бохирдуулах бодисын ялгарлын хэмжээг бодитойгоор бууруулах боломжтой болох юм.

■ Төслийн үйл ажиллагаа

Төсөл нь дараах таван үр дунд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

Гарах үр дүн 1	Агаар бохирдуулагч бодисын эх үүсвэрний инвенторыг боловсруулан, тархалтын хангалттай ажиллагаад агаар орчинд нөхцөл байдлын узлэлтэй хийн.
Гарах үр дүн 2	ДЦС болон УХЗ-ны утааны хийн хэмжилтийн технологийн үр чадавхийг эзэмшигүүлнэ. (Зарим нэг гэрийн зууханд шатааны хийн хэмжилт хийн)
Гарах үр дүн 3	Бохирдлын эх үүсвэр хяналтын төв захирагзаны тогтолцогч сайжруулах ажлын хүрээнд зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцогч извтрүүлэв.
Гарах үр дүн 4	ДЦС болон УХЗ-ид эрчим хүч, дулаан хэмнэлтийн оношлогоо хийж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний саналын өргөн барина.
Гарах үр дүн 5	Бусад хандивлагч байгууллага болон Монгол талаас хэрэгжүүлж байгаа агаарийн бохирдолд авах арга хэмжээний хөтөлбөрт хувь нэмэр оруулна.

Эдгэр үйл ажиллагаагааг хэрэгжүүлсэнэр хамтрагч талын холбогдох байгууллагын агаар орчинд нөхцөл байдлын узлэлтэй хийн чадавхи, бохирдуулах бодисын ялгаруулалт болон тунд авах арга хэмжээний хяналт, удирдлагын чадавхи, харилцааны болон менежментийн чадавхийг бхажуулж зорилготой юм.

Энэ дугаарт “Үр дун-1”-ийн хүргээнд хийгдсэн ДЦС-ын үнсэн сангаас хийсэх агаар бохирдуулах бодис (АББ)-ын эх үүсвэрний инвенторын талаар танилцуульяа.

■ Хийсэлтийн хэмжилт

Дараахи нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж хэмжилтийн аргыг судалсан.


- 1) Үзүүлж багаж хөргөсөн худалдан авах, томоохон судалгаа хийлгэх хөрөнгө минго байхгүй тул мингээ нийхэр шаардлагадаа болон мэргэжилтэнд даалгаж хийлгэх аргыг сонгох боломжтой.
- 2) Үнсэн сангийн сүл үнстэй хийсч буй хэсгийн хувьд чийгтэй болохор үнс нь нягтарч хатууруулж тунгаа тогтоо, гадарын өнгөн хэгээсээ хатаж эхлээд 10 жил болоогүй байгаа тул хөрс нь суусаар байх магадлал ондрэгтэй. Газрын гадаргын ондрийн оөрчилгэтийн хэмжих тохондлолд хийсэлтийн хэмжээ ба хөрсний суултын нийт хэмжээг хэмжих болох хөрс суултын хэмжээг хэмжих боломжтой болохор хийсэлтийн хэмжээг тооцоолж чадахгүй юм.
- 4) Салхинд элэгдсэн байдаас харахад жилд хамгийн ихдээ 10 см орчим элэгдэж байгаа гэж үзж байна. Жилд хэдэн мм-ээс 30 см хүрчтэй хэмжээнд элэгдсэнийн хэмжих чадвад хангалттай багаад 1 мм хүрхгүй нарийчилсан хэмжилт хийх шаардлагагүй юм.

Дээрхи нөхцийн хангасан хэмжилтийн арга нь элэгдлийн дундаж зузааны хэмжин, түүний талбайгаар үргүүлсэнэр тоос хийсэлтийн хэмжээг тооцоолж гаргадаг.

$$Q=\Sigma (A \times T \times D)$$

- Q ялгарлын хэмжээ (тонн)
- A талбай (m^2)
- T элэгдлийн дундаж зузаан (м)
- D нягтрай (тонн/ m^3)

Үнсэн санд олон төмөр гадасыг зоож тогтоогоод, сар болгон газраас дээш ил гарсан хэсгийн уртgs хэмжих ба гарсан хэмжилтийн оөрчлөлтийг элэгдлийн зузаан гэж үзэг:

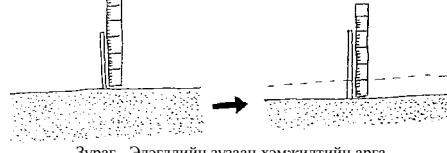

Зураг. Элэгдлийн зузаан хэмжилтийн арга

ДЦС II, ДЦСIII, ДЦСIV-ээс тус бүр хэмжилт хийх зөвшөөрөл хүсэж, ДЦС II, ДЦСIII -аас зөвшөөрөл авсан.

ДЦС II-ын хувьд 2010 оны сүүлээс баруун талын үнсэн санд судалгаа хийж эхэлсэн. Төмөр гадасыг сайгат шааж зоогоогүйгээс 2011 оны хавар цас хайлалах уед судалгааг үргэлжлүүлж боломжтой болсон хэдий ч 2011 оны намар төмөр гадасыг сэргээн зоож, хэмжилтээ дахин эхэлсэн.

ДЦС III-ын хувьд 2010 оны сүүлээс 4-р үнсэн санд хэмжилт хийж эхэлсэн. 2011 оны зүн үнсэн санд хөрсөр хүчсэн тул хүчинтэй хийхээс 2011 оны хавар судалгааг түр зөгөөж, 2011 оны намар хөрсөр хүчсэн талаар дахин хэмжилтийн судалгааг эхэлсэн.

2011 он хүргэж японы мэргэжилтийн дэмжэлэг, удирдлагаар хийгдэж байсан ч 2012 оны хувраас НАЧА болон ДЦС-ын мэргэжилтийн дэмжилгүйгээр хэмжилтийг хийж чадахуйц болсон.

■ Хийсэлтийн хэмжээ

Одоо ашиглаж байгаа үнсэн санд (ДЦС II-ын зүүн талын үнсэн санд, ДЦСIII-ын 5-р

ДЦС-ын үнсэн сангаас хийсэх АББ-ын эх үүсвэрний инвентор

■ “ДЦС-ын үнсэн сангаас хийсэх АББ-ын инвентор” гэдэг нь

“АББ-ын эх үүсвэрний инвентор” гэдэг нь агаарын бохирдулын мэргэжилтнүүдийн дунд яриадж хөвшисэнэр “АББ-ын ялгарлын хэмжээний данс бүртгэл”-ийг илрхийнсэн эхлэл юм. Үнд ДЦС-ын үнсэн сангаас хийсдэг зүйл, оөрөөр хэлбэл тоосонцор (PM зэрэг) –ыг хамруулдаг. Тоосонцорыг ширхэгийн хэмжээгээр нь ангилдаг боловч тооцоолдоо эхлээд нийт ялгарлын хэмжээг гаргахад, дараа нь ширхэгийн диаметр нь 10 микронсоо бага PM10-ын хэмжээг ойролцоогоор тооцогд. УХЗ болон гэрийн зууханд нүурс шатахаад тоосонцор зэрэг язь бүрийн АББ ялгарч, энэ нь УБ хотын хэмжээнд томоохон асуудал болж буйт бэхжүүлэх билээ. Нүурс шатахаад ихэхэн хэмжээний шатсан унс улддэг ба энд үнс нь хүчтэй салхинд хийсч бужигнан, тоосонцороос үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бий болгодог.

Мөн “ДЦС-ын үнсэн сангаас хийсэх АББ-ын эх үүсвэрний инвенторын ажиллагаа” гэдэг нь үнсэн сангаас хийсдэг зүйл, оөрөөр хэлбэл тоосонцор (PM зэрэг) –ыг хамруулдаг. Тоосонцорыг ширхэгийн хэмжээгээр нь ангилдаг боловч тооцоолдоо эхлээд нийт ялгарлын хэмжээг тооцоолж ажлыг хэлнэ. УБ хотын хэмжээнд томоохон асуудал болж буйт бэхжүүлэхэд хичинээн хэмжээний тэтгэж, хөрөнгөн гаргахад эстий зорилтой түүхийн талд түүхийн зорилтуудад орчинд амьдардаг.



ДЦС-ын үнсэн сан (2010 оны 6 сарын 3 өдөр 14:00 цаг)

Үнсэн сангийн гадаргын онгон хэсэгт салхинд элэгдсэн хэсэг их байгаагас харахад үнсэн хийсдэг болох нь тодорхой байдал.



Салхинд хийсэх үнсийн хэмжээг тооцоолох язь бүрийн арга байдал тийнээдээ тодорхой бичсэн байгаа тул энд товчлон орхиё.

Үнсэн сан (ДЦСIV-ийн 5-р үнсэн сан) нь хангалттай чийгтэй байгаа мөн хөрсөөр хүчих, мод тарих зэрэг ажил амжилттай хийгдсэн хэсэгт үнсийн өнгөн хэсэг далдлагдсан тул үнс барах хийсдэгтүү. Ийм газраас үнс хийсэхгүй гэж үзээд, хийсэлтийн хэмжээ тооцоолсон ба энэ тооцоолын аргын талаар тайланд тодорхой бичсэн байгаа тул энд товчлон орхиё.

Гурван ДЦС-ын хэмжээнд нийт 2.560 тонн PM-10 хийсэн байна. Гэвч элэгдлийн зузаан нь мм-ээс доошиг нэгжээр хэмжих боломжтой тул хэмжилтийн тоо нь 1-2 оронтой тоо байдал. Энэ хийсэлтийн хэмжээн нь эзрийн зуух, ханан пийшигнүүд ялгарлын нийт хэмжээ (жилд 3.654 тонн), УХЗ-ны ялгарлын хэмжээ (жилд 2.812 тонн) –нээхэд зориутгүй байна. Оөрөөр хэлбэл, үнсэн сан нь УБ хотын хувь (PM10-ыг анзааралгүй орхихын аргагүй) агаарын бохирдолын томоохон эх үүсвэр гэсэн дүгнэлтийн хүрч байна. Гэвч үнсэн сангийн хувьд голчлон 3-6 сарын хооронд хийсэн тайланыг бийдэг бол халаалтаас үүдэлтэй АББ-ын ялгарал нь голчлон овлийн улиралд байдал. Иймд 3-6 сарын агаарын орчин дахь PM10-ын агууламжид үнсэн сангийн нөхцөлөл их байдал гэж үзж үзэж байна.

Цаашидын үйл ажиллагаа

ДЦСIII-ын 4-р үнсэн сан болон ДЦС II-ын баруун талын үнсэн санд хэмжилтийн үргэлжлүүлэн хийж, огогдлийг ашиглан ялгарлын хэмжээний мэдээллийг шинчилж байх болно.

Япон мэргэжилтэн нь Монголд байнга байдалгүй мөн төслийн оффисс (Хангардь ордон) нь Үнсэн сангаас хол байдал тул япон мэргэжилтэн ч НАЧА ч үнсэн сангийн байдалыг байгаа ажиглаж хянах боломжтой байдал. УБ хотын АБ-д дун шинжилгээ хийж, асуудлыг шийдвэрлэхэд энэ хийсэлтийн байдалыг НАЧА-д мэдээлэх, алсаас ажиглалт хийх боломжтой хяналтын камерыг сууринтуулах зэрэг холбогдох мэдээлэл цуглуулахад хамтран ажиллахыг хүч байна.

Бага төсөв, хэлбэр хэмжилт, тооцоолын арга хийсэлтийн хэмжээг тооцоолж байгаа учраас тус төслийг дууссан ч хэмжилтийн цаашид үргэлжлүүлэн хийхэд бэхжүүлэхээл байхгүй тул энэ ажлыг үргэлжлүүлэн хийн гэж найдж байна.

Үнс хийсэлтийндаа авах арга хэмжээ, түүний цаашидын хэрэгцээ шаардлага

2010-2011 онд ДЦСIII-ын 4-р үнсэн сан, ДЦСIV-ийн үнсэн санд хөрсөөр хүчих, мод тарих ажил хийждэг байгааны үр дунд үнсэн сангаас хийсэх үнсийн хэмжээ багасаж байна. Гэвч моджулахад бэхжүүлэхээл оршилж ашиглалтадаа язь болгоо илүү хохижтой боловуудуу.

Одоо ашиглаж байж буй үнсэн санд хэдэн хийлийн дараа дүүрэхэд түүнийн бүрэн хатаахын тулд нэг хэсэгтээ хөрсөөр хүчих боломжтой байдал тул үнс их хэмжээгээр хийсэх магадлалтай. “Эрчим хүчиний тухай” хуулийн 24.3.5 болон 25.1.11 заалт, Цэвэр агаар сангийн зарчмыг үндэслэн, үнсэн санг дүүрэхээс өмнө салхинаас хамгаалах хаалт хийх ээрэх авах арга хэмжээний талаарх судалгааг хийж, оновчтой арга хэмжээг хэрэгжүүлэн гэж найдж байна.

ЖАЙКА-ын Монгол дахь Толоологийн газар

Боль цамхаг, 7 давхар, Сүхбаатар дүүрэг 3, Улаанбаатар
Утас: 976-11-325939, 312393 Факс: 976-11-310845
<http://www.jica.go.jp/mongolia/index.htm>

Төслийн оффис

Хангардь ордон, 4 давхар, Чингэлтэй дүүрэг, Жигжиджавын гудамж-9, Улаанбаатар (Нийслэлийн Агаарын чанарын алба (НАЧА))
Утас: 976-11-318551 Факс: 976-11-318551



Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Мэдээллийн тойм Vol. 6 (2012 он 6 сар)

Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээ-Эрчим хүч дулаан хэмнэлтийн оношилгоо

ЖАЙКА-ЫН ТЕХНИК ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСЛИЙН ТОВЧ АГУУЛГА

ЖАЙКА-ЫН ТЕХНИК ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ НАМНЭЛТИЙН ОНОШИЛГОО

Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төр захирагааны бүтэц, тогтолцоо хангалттай бүрзэлэгүүт байгаа нэхцэл байдлын харгалзан тус төслийн хүрээнд Нийслэлийн болон холбогдох салбарын байгууллагын боловсруу хүчиний бэлтгээг агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэхийг зорьж байгаа юм. Байгууллага тус бүрийн удирдлагын менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх, холбогдох байгууллагын хоорондын ажлын улдаа, хамтын ажиллагааг сайжруулсан агаарын бохирдолд авах арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, цаашид бохирдуулах бодисын ялгарын хэмжээг бодитойгоор бууруулах боломжтой болох юм.

ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Тус төслийн дараах таван үр дүнд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

Гарах үр дүн 1	Агаар бохирдуулагч бодисын эх үүсвэрлийг инвенторыг боловсруулан, тархалтын загварчлалаар агаар орчинд илөөлөх байдлын үзлэгээг хийн.
Гарах үр дүн 2	ДЦС болон УХЗ-ны утааны хийн хэмжилтийн технологийн үр чадавхийг эзэмшүүлжин. (Зарим нэг гэрийн зууханд утааны хийн хэмжилтийн хийн)
Гарах үр дүн 3	Бохирдолын эх үүсвэрт хяналт тавих тэр захирагааны тогтолцоог сайжруулах ажлын хүрээнд зуухны бүртгэлтэй хяналтын тогтолцоог ирүүлжин.
Гарах үр дүн 4	ДЦС болон УХЗ-нд эрхим хүч, дулаан хэмнэлтийн оношилгоо хийж, агаарын бохирдолд авах арга хэмжээний саналыг ортох барина.
Гарах ҮР дүн 5	Бусад хандивлагч байгууллага болон Монгол талаас хэрэгжүүлж байгаа агаарийн бохирдолд авах арга хэмжээний хөтөлбөрт хувь нэмэр оруула.

Эдээр үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэнээр хамгач талын холбогдох байгууллагын агаар орчинд илөөлөх байдлын үзлэгээ хийн чадавх, бохирдуулсан ходисын ялгаруулалт болон түүнд авах арга хэмжээний хяналт, удирдлагын чадавх, харилцааны болон менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.

Эдээрийн дотроос Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээ болон эрхим хүч хэмнэлтийн оношилгооны (Гарах үр дүн 4) тухай энд удаа таницуулж байна.

Агаарын бохирдолд арга хэмжээ авахад зориулсан зуухны бүтээмжийн хэмжилт

Одоо Улаанбаатар хотод асуудал болоод байгаа ДЦС-н зуух болон УХЗ (Усан халаалттай зуух)-аас ялгарах тоосыг бууруулах явдал бөгөөд ерөнхийд нь 2 аргаар бууруулж болно. Нэгдүгээрт тоосыг шүүх төхөөрөмж сууринуулах арга хэмжээ юм. Жишээлбэл ДЦС-4 дээр шахильтган шүүлүүр гэдэг тоос шүүлтийн АҮК 90% аас дээш тоноглол сууринсан байх бөгөөд хэд хэдэн төрлийн УХЗ-нд

шалгаалж байна гэж үзсэн. Оөр нэг жишээнд утаанд алдагдаa дулаан нь 40-50%-тай байх бөгөөд зуухны бүтээмжийн маш их дорийтуулсан байлаа. Нөгөөтгүүр утааны сувагийн засвар ўйлчилгээ хангалттай байгаа УХЗ-нд утааны сувагнаас гадны агаар нэзвин орж улмаар утааны хийний температур буурж хангалттай сийрэг (хасах дараалт) үсүүлгүй галын хотын угаарын хий зуухны амаар бүрэг орох тасалгаанаас орчны нийтгийг бууруулж байгаа жишээ олон байна. Эдээр үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэнээр хамгач талын холбогдох байгууллагын агаар орчинд илөөлөх байдлын үзлэгээ хийн чадавх, бохирduулсан ходисын ялгаруулалт болон түүнд авах арга хэмжээний хяналт, удирдлагын чадавх, харилцааны болон менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.

Дулааны балансын нийтгэл

	Гарчиг	Нэгж	Утга	Хувь
Орох дулаан	Нүүрний дулаан	kcal/h	750,240	100.0
	Нийт	kcal/h	750,240	100.0
Гарах дулаан	Тэжээлийн усны дулааны хэмжээ	kcal/h	586,474	78.2
	Цацрагийн дулаан алдалт	kcal/h	46,848	6.2
	Үнсэн болдит дулаан	kcal/h	4,694	0.6
	Үнсэн доторх бүтэг шатаагүй нүүрстөрөгч	kcal/h	22,785	3.0
	Утааны хийн алдалт	kcal/h	89,602	11.9
	Тодорхой бус дулаан	kcal/h	-163	0.0
	Нийт	kcal/h	750,240	100.0
Зуухны АҮК	%			78.2

Агаарын бохирдолд авах арга хэмжээнд зориулсан эрчим хүч дулаан хэмнэлтийн оношилгоо

Зуух түүний бүтээмжийн сайжиралттай адил ДЦС-аас түүжээг байгаа уур болон шахильтганыг илүү үр ашигтай ашигласнаас ДЦС-аас түгээх эрчим хүч хэмнэлдэж энэ нь ДЦС-ын нүүрсний хэрэглээний хэмжээ болон тоосыг ялгаралтын хэмжээ бууруулж илөөлн. Томоохон хэрэглэгч болох үйлдвэрүүдийн голлон ниймэрхүү эрчим хүч дулаан хэмнэлтийн оношилгоо явуулж хэмнэлтийн чадамжийн судалж үзсэн. Мен эрчим хүч дулаан хэмнэлтийн арга хэмжээнд шахильтган төлбөр гэсэн эрчим хүчиний зардал хэмжээдэх ач тус байгаа учраас үйл ажиллагааг эрхэлж нар хүлээн авч болохуйц гэсэн чадавх чадавх.

Хэд хэдэн үйлдвэрүүдэд анхан шатны оношилгоо хийж, хамуулж үйлдвэрүүдийн сонгосны дараа нарийчилсан эрчим хүч дулаан хэмнэлтийн судалгаа хийсэн. Эрчим хэмнэлтийн оношилгоонд термокамер, термонар гэсэн бағажийн ашиглаж, термонар гэсэн бағажийн ашиглаж, термокамераар оношилгоо чадавх чадавх ялангуяа галын хотын сийрэгжилгийн хяналт чухал болж болснон.

Термокамераар оношилж үзэхэд уурьын шатны хавхлагын болон фланцын хэсгүүдэд дулаалгагүй, хоолийн түүхийн дараалтын хийн чадавхийг эхэлж байгаа нь эдээр хэсгээс их хэмжээнд дулаан алдагдаж байгаа ойлгосон. Жишээ нь хавхлагын тухайд дулаалтын цамчны хийсээ ч амархан дулаалсаар ур дунд чадавх чадавх ялангуяа галын хотын сийрэгжилгийн гэсэн чадавх чадавх.



Эрчим хүч дулаан хэмнэлтийн оношилгоо байдал

циклон шуултуургийг сууринуулаан байна. Шинээр тоноглол сууринуулаан арга хэмжээ нь ур дүн ондортгэй гэж харагдах боловс нээлтэн индер өртөг бүхий хөрөнгө оруулж шаардлагын болох ба зуухад шалтгаалан изэмлэгээр ур тоноглолыг сууринуулаан боломжтой нохойд ч үүсн.

Өөр нэг арга нь зуухны бүтээмжийг сайжруулан нүурсний зарцуулалтыг бууруулж, түүний дунд яндангаас ялгаралт тоосыг ялгаралж, шаардлагын болох ба зуухад шалтгаалан изэмлэгээр ур тоноглолыг сууринуулаан нийт дулааны хэмжээнээс эхрэг дулаан системийн усны түүгээлж зарцуулалтад байгаа тооююхс гадна ямархуу дамжилгаар эрчим хүч алдагдаж байгааг няялж узсан.


Төсөөр зуухны бүтээмжийн хэмжилт хийж тэр ур дунд дээр зуухны бүтээмжийн зуухын шаардлагатай байдал учраас төслийн тогтолцоог сайжруулах судалгааг хийж байна. 2010 оны овог НАЧА, УХЗ-ны үйл ажиллагааг эрхэлж, үйльсэлгээ болон үйлдвэрүүдийн холбогдох хүмүүсийн орох тоноглолыг сууринуулааныг УХЗ-ны газарт зуухны бүтээмжийн зуухын шаардлагатай байдал.



Зуухны бүтээмжийн хэмжилтийн байдал

Зуухны бүтээмжийн хэмжилт хийжийн тулд яз бүрний параметрын хэмжилт хийх шаардлагатай байдал учраас төслийн тогтолцоог сайжруулах судалгааг хийж байна. 2010 оны овог НАЧА, УХЗ-ны үйл ажиллагааг эрхэлж, үйльсэлгээ болон үйлдвэрүүдийн холбогдох хүмүүсийн орох тоноглолыг сууринуулааныг УХЗ-ны газарт зуухны бүтээмжийн зуухын шаардлагатай байдал.

Зуухны бүтээмжийн хэмжилтийн байдал

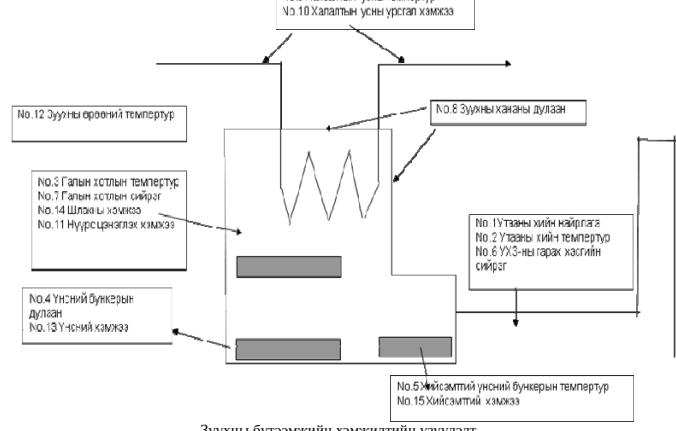


Зуухны бүтээмжийн хэмжилтийн үзүүлэлт

Үүнийн үр дүнд энэ УХЗны зуухны бүтээмжкээ 78.2%, утааны хийгэй алдагдаа дулаан нь маш ондертгэж байсан. Энэ шалтгаан нь агаар халаагч гэдэг угааны хийг дахин эргэлдүүлэх тоноглолыг сууринуулаагүй явдал, агаарын харилцааны тохигоо хийдэгүй байгаатай холбогдохийгээс гадна галын хотлын даралт (сийрэг)-ыг хэмжидэгтүү, мөн агаарын нэвчилтэй байгаа эзэрэс


Өөрөөр хэлбэр энэ үйлдвэр уурьын хангалт гэсэн үйлчилгээ авч байгаа талаасаа муу чанарын үйлчилгээ авчихаад илүү их хэмжээтгэх хэрэглэсэн болик төлж байна гэсэн үг юм. Үүнд авах арга хэмжээ болгож уурьын хоолийн боссон хэсэгт уурьын ус зайнлуулагч сууринуулаан шаардлагатай юм.



Шугамын хавхлагы

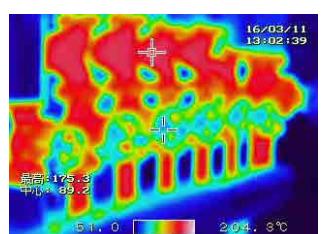

Термокамериин зург

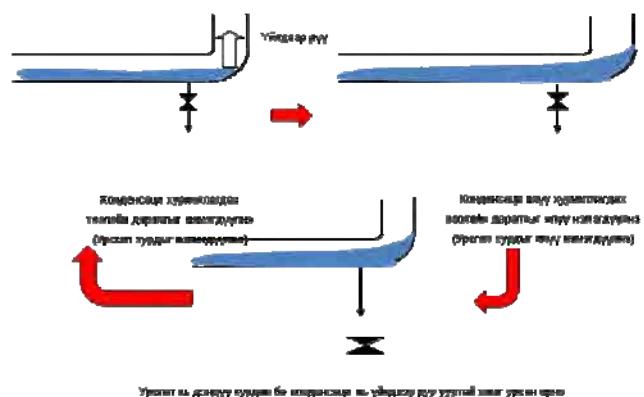

Түүхийн цэвэртэй циркуляцийн шийдвэр сууринуулахад

Эдээр хэмжилт-оношилгоонд тулгуурлан агаарын бохирдолд авах арга хэмжээнд саналын зөвлөж гаргах төлөвлөгөөтэй байна.

ЖАЙКА-ЫН Монгол дахь Төлөөлогчийн газар

Улаанбаатар хот, Сүхбаатарын талбай-3 Бодь цамхаг 7 дугаар давхар НАЧА (Нийслэлийн Агаарын Чанарын Алба)

TEL: 976-11-325939, 312393 FAX: 976-11-310845 <http://www.jica.go.jp/mongolia/index.htm>

Төслийн оффис

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жигжиджавын гудамж-9 Хангард ордон 4-р давхар НАЧА (Нийслэлийн Агаарын Чанарын Алба)

TEL: 976-11-318551 FAX: 976-11-318551