浄水場及び市内主要施設

流量計室（老朽化で故障）

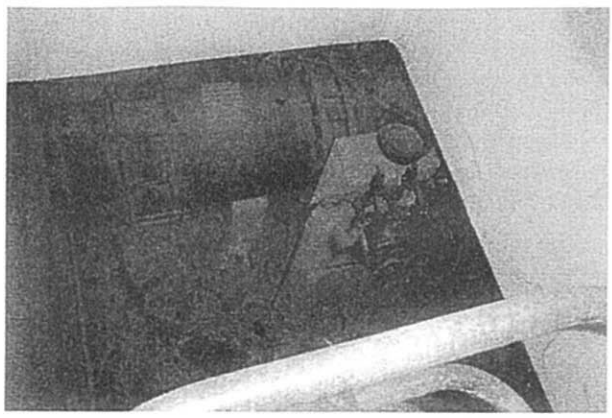

流量計室内部

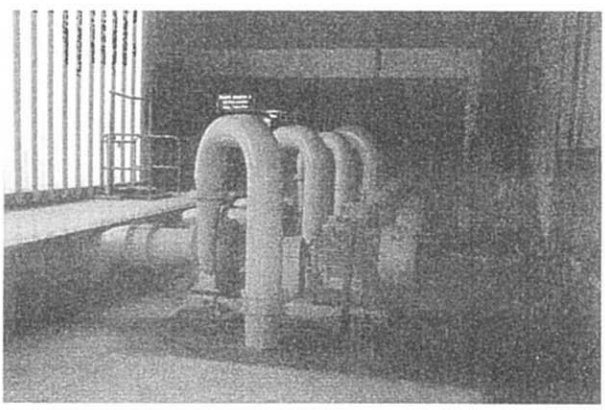

配水ポンプ

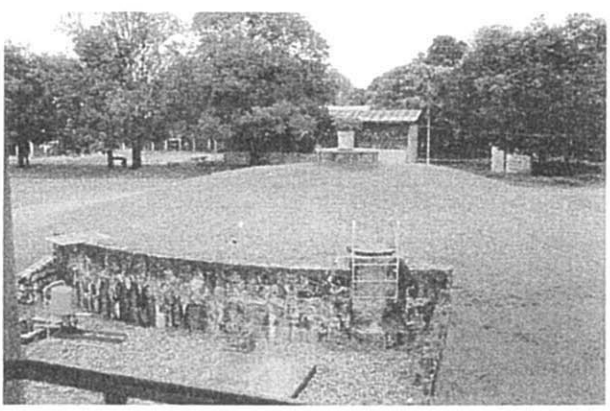

洗浄水池

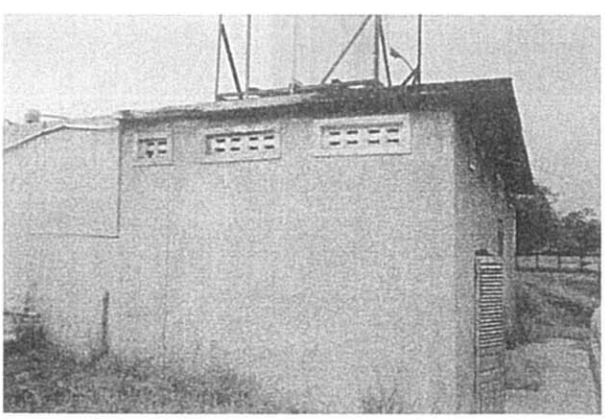

使用不能となった次亜塩製造室

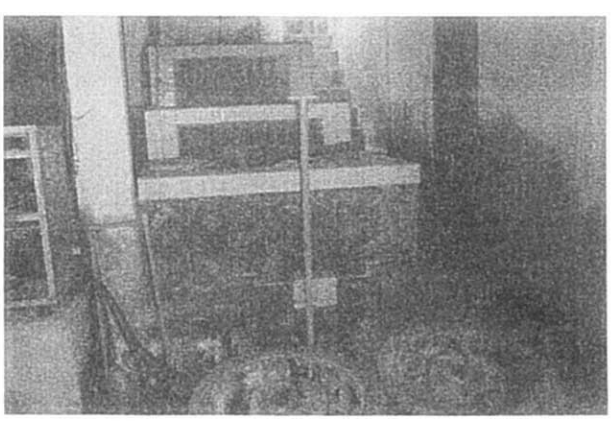

内部状況

浄水場及び市内主要施設

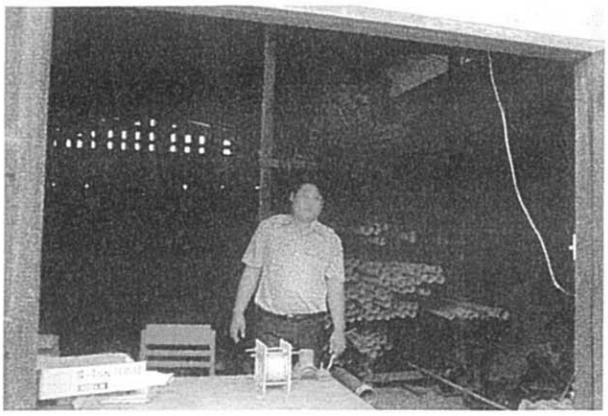

浄水場内資材置き場(パイプ関連のみ)

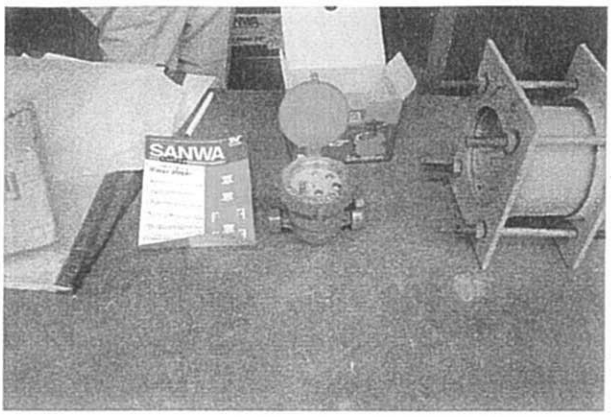

水道メーター

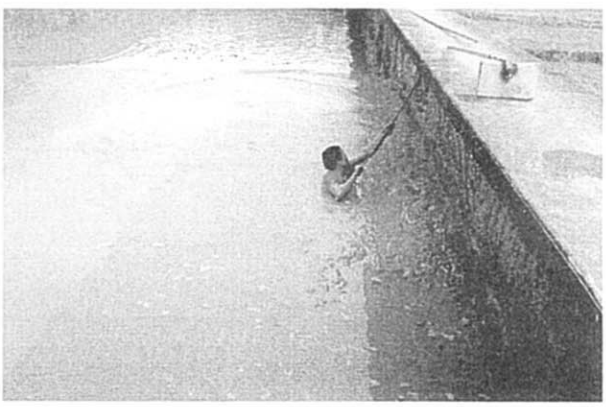

沈澱池内の多量に堆積したスラッジ(排泥作業時)

沈澱池内の多量なスラッジ(3ヶ月でこれだけ)

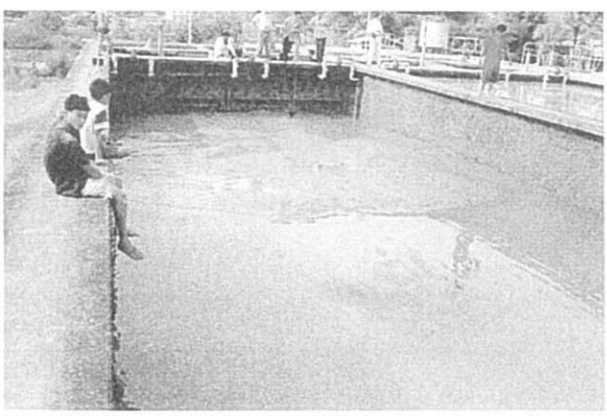

多量なスラッジ

排泥作業終了時

浄水場及び市内主要施設

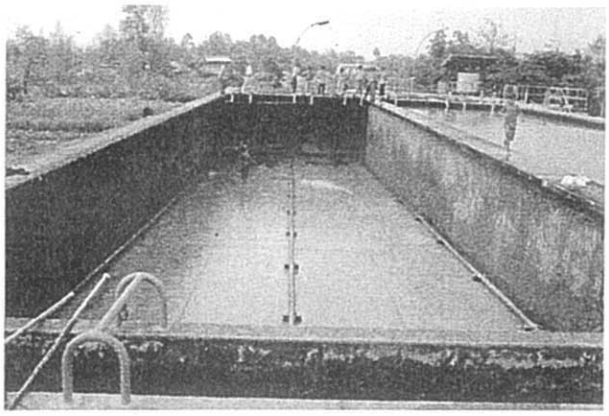

排泥作業終了時

MK6ポンプ場

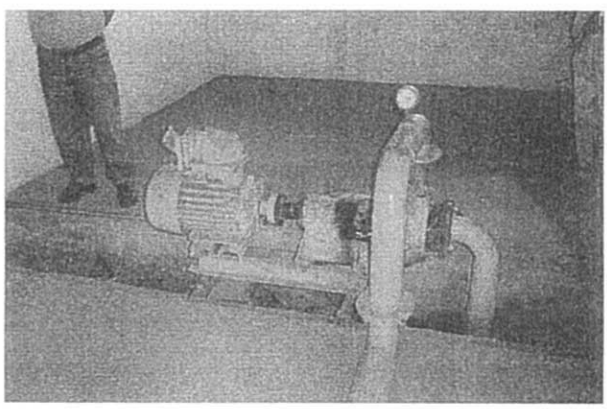

内部(ポンプ)

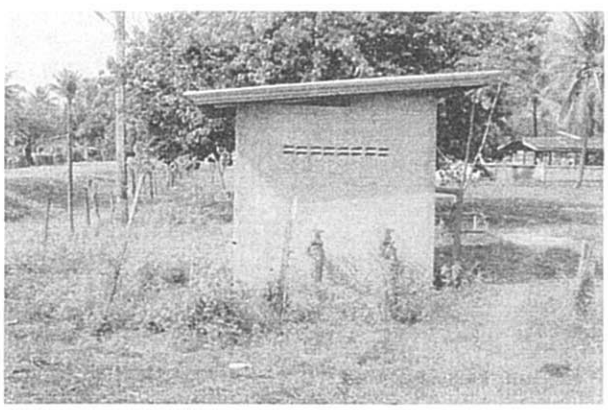

SANAMSAYポンプ場

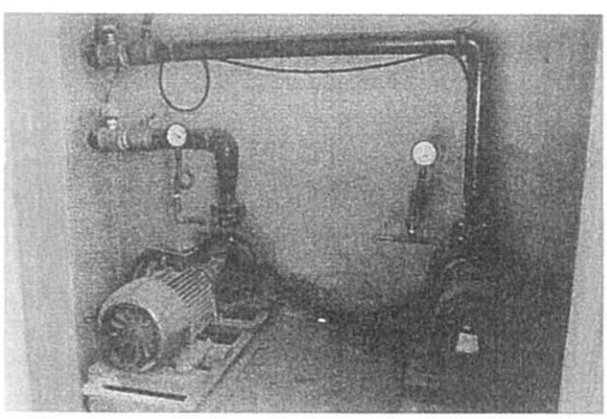

内部(ポンプ)

市内高架水槽(水位計故障)

チナイモ浄水場との比較

チナイモ浄水場入り口

浄水場入り口と管理棟

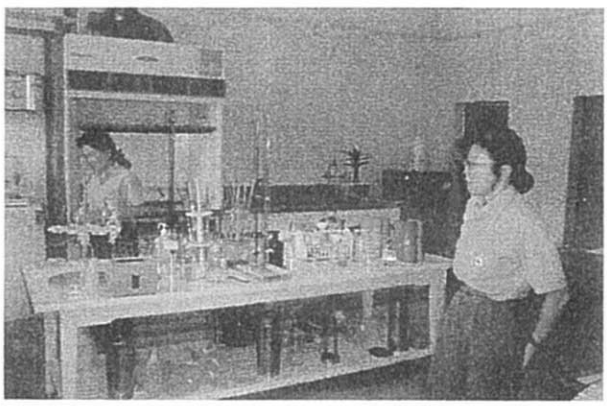

チナイモ　ラボ

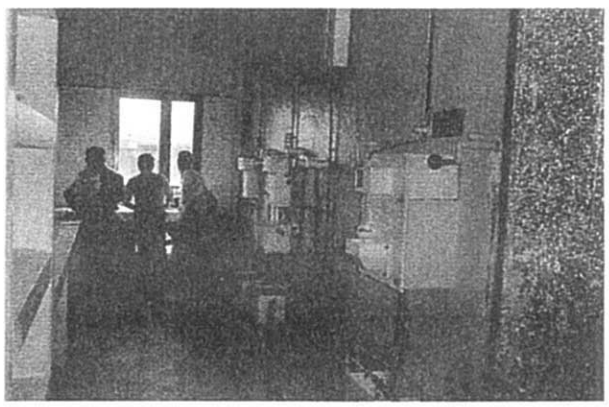

機能していないラボと薬品注入装置

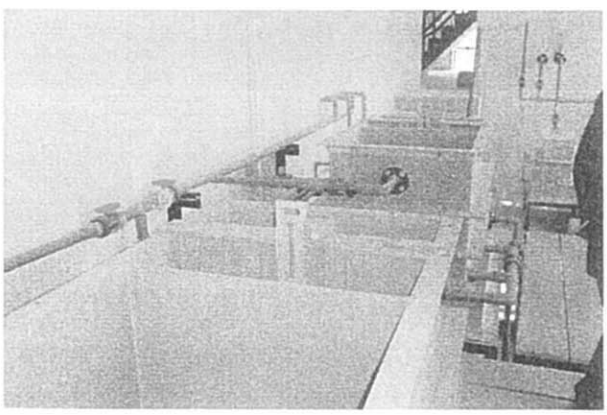

チナイモ　薬品注入装置

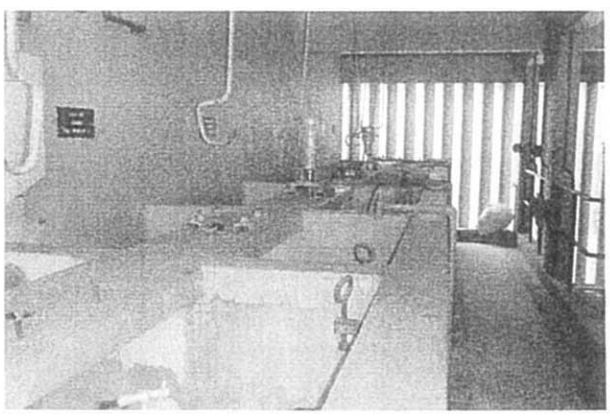

老朽化の激しい薬品攪拌槽(特にポンプ)