



写真-37  
重要疾病課 (タンバクンダ州)  
ワクチンキャリアは充足している。



写真-38  
タンバクンダ県 (タンバクンダ州)  
バル保健ポスト



写真-39  
冷蔵庫

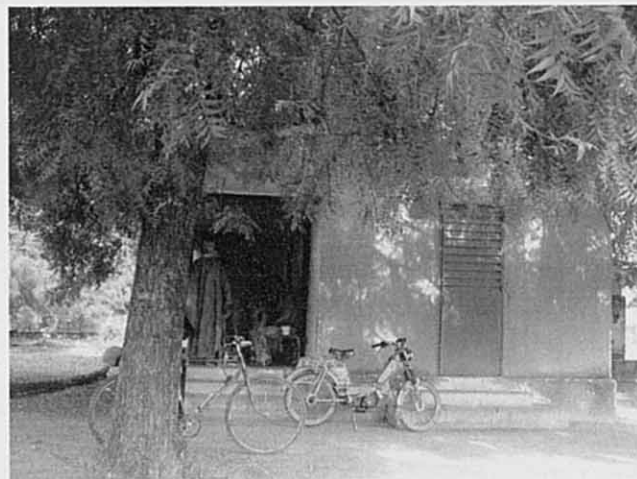


写真-40  
ミシラ保健ポスト



写真-41  
ケドグ県使用四輪駆動車  
(老朽化のため四輪駆動切り替えが不能になっている)



写真-42  
ケドグ県保健センター内で行なわれている蚊帳の薬剤塗布

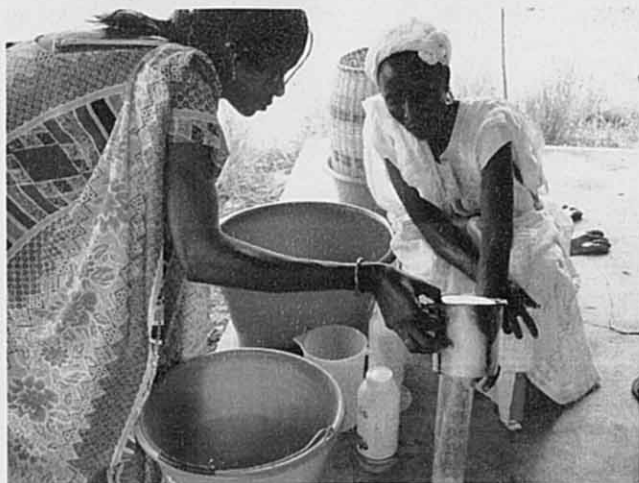


写真-43  
蚊帳の薬剤塗布は、蚊帳に含まれる水分量が数式により計算され、メスシリンダーなどの用具を駆使して非常に丁寧に行なわれている。



写真-44  
薬剤量の計算



写真-45  
バンダファシ村の民家で使われている蚊帳



写真-46  
左の蚊帳が使われている民家の外観



写真-47  
ケドグ県トヨタハイラックス (ダブルピックアップ)  
4WDレンジが使用不可能



写真-55  
ジュールベル州保健局



写真-49  
ク・ソセ保健ポスト

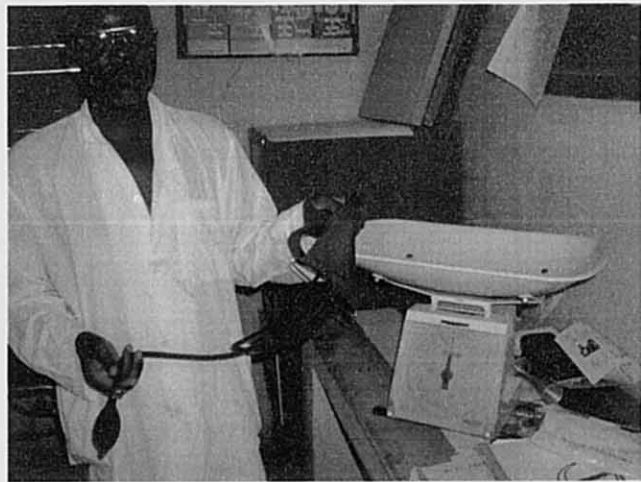


写真-50  
ク・ソセ保健ポストの体重計

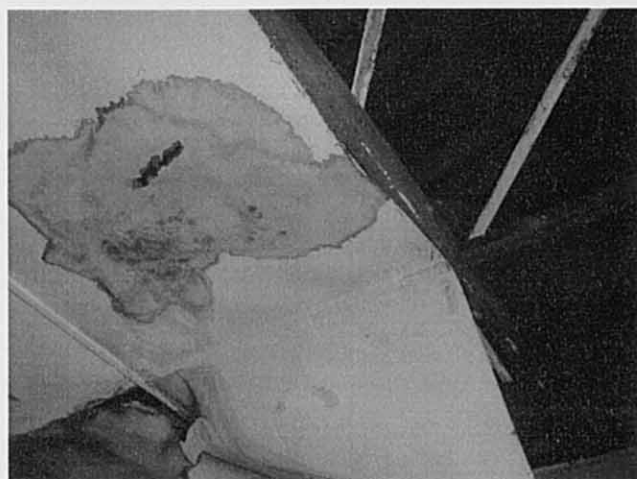


写真-51  
屋根には雨漏りによるシミがあるなど、老朽化が激しい。

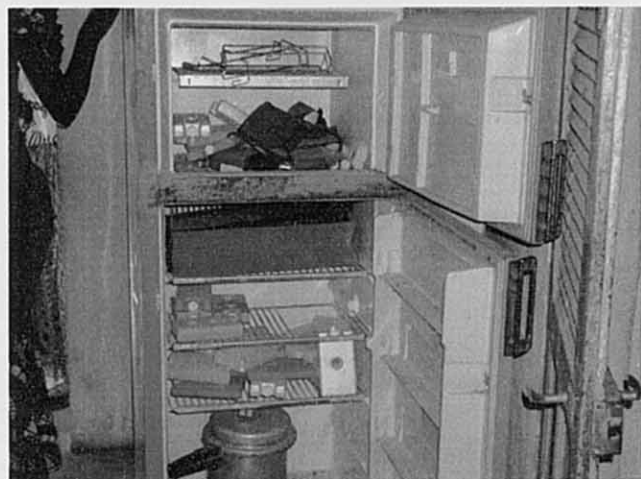


写真-52  
看護師が自宅兼用として私物の冷凍冷蔵庫をワクチン保存用に使っている。

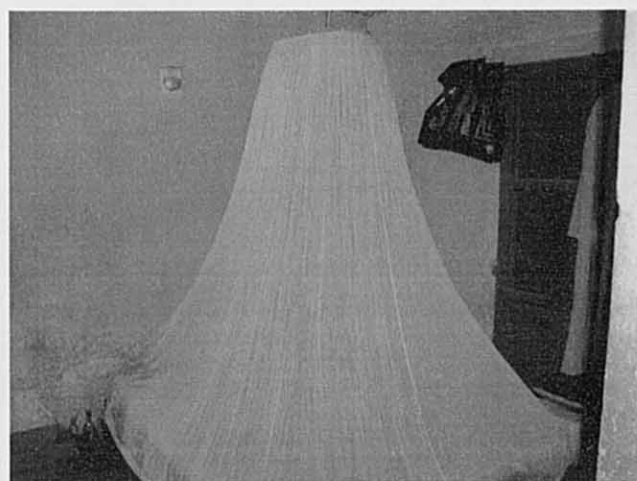


写真-53  
看護師宅で使っている蚊帳



写真-54  
ク・ソセ保健委員長  
村の長老であり、尊敬されている。



写真-48  
カオラック州保健局



写真-56  
トゥーバ保健センターでは、人口増加による患者が増え、廊下にもベッドを置かざるを得ない状況である。

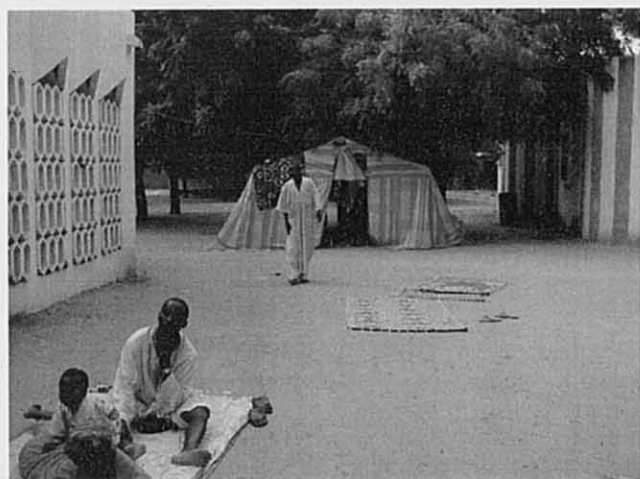


写真-57  
寝室不足を補うために、テントを張って患者を収容している。

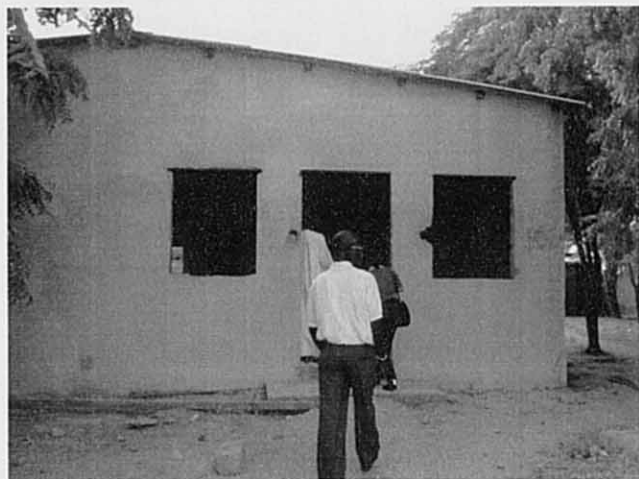


写真-58  
ダル・マルナン保健ポスト  
ベルギーの援助により施設増築が進んでいる。

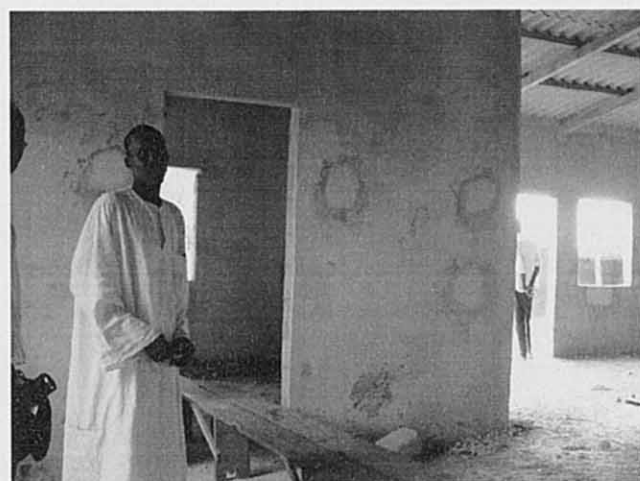


写真-59  
ダル・マルナン保健ポストはベルギー政府の援助により増築中

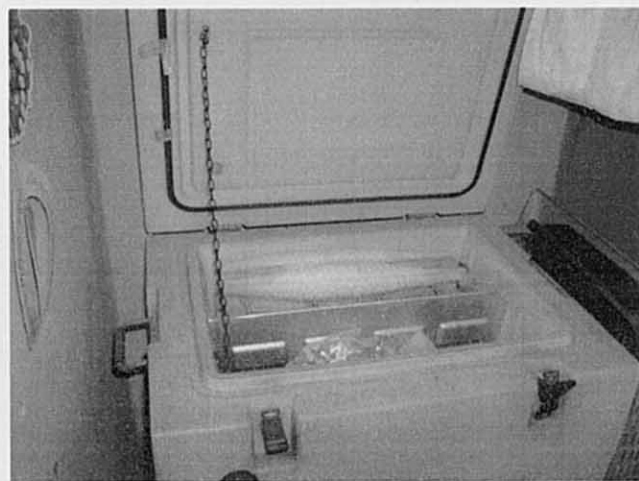


写真-60  
冷凍冷蔵庫



写真-61  
ダル・マルナン保健ポストの産科ベッド



写真-62  
国立医薬品供給局（PNA）内冷凍室



写真-63  
全国重要疾病センターの冷凍室



写真-64  
国内調達した蚊帳  
一袋は蚊帳100個入り



写真-65  
国立医薬品供給局（PNA）で国内調達した蚊帳



写真-66  
国立医薬品供給局（PNA）