

3.2.4 基本設計図

基本設計図のリストを以下に示す。また、基本設計図を次頁以降に示す。

- 図 3.2.4-1 土木施設平面図
- 図 3.2.4-2 防波堤堤頭部 断面図
- 図 3.2.4-3 防波堤堤幹部 断面図
- 図 3.2.4-4 防砂堤(A) 断面図
- 図 3.2.4-5 防砂堤(B) 断面図
- 図 3.2.4-6 防波護岸 断面図
- 図 3.2.4-7 ワジ護岸(A) 断面図
- 図 3.2.4-8 ワジ護岸(B) 断面図
- 図 3.2.4-9 ワジ護岸(C) 断面図
- 図 3.2.4-10 波除堤堤頭部 断面図
- 図 3.2.4-11 波除堤(A) 断面図
- 図 3.2.4-12 波除堤(B) 断面図
- 図 3.2.4-13 港内護岸 断面図
- 図 3.2.4-14 西護岸 断面図
- 図 3.2.4-15 水揚げ岸壁 断面図
- 図 3.2.4-16 船揚場・船置場 断面図
- 図 3.2.4-17 船揚場 側壁断面(A) 断面図
- 図 3.2.4-18 船揚場 側壁断面(B) 断面図
- 図 3.2.4-19 船揚場 側壁断面(C) 断面図
- 図 3.2.4-20 船揚場 側壁断面(D) 断面図
- 図 3.2.4-21 船揚場 側壁断面(E) 断面図

- 図 3.2.4-22 建築施設配置案
- 図 3.2.4-23 管理棟平面図
- 図 3.2.4-24 管理棟立面図
- 図 3.2.4-25 魚市場平面図
- 図 3.2.4-26 魚市場立面図
- 図 3.2.4-27 ワークショップ棟平面図
- 図 3.2.4-28 ワークショップ棟立面図
- 図 3.2.4-29 燃料販売所、トイレ・シャワー棟、ポンプ・配電室 平面図
- 図 3.2.4-30 燃料販売所、トイレ・シャワー棟、ポンプ・配電室 立面図



座標は Lambert Nord Maroc x,y による。

水深はナドール港の基準水面 (zéro hydrographique) , -0.4m NGM による。

図 3.2.4-1 土木施設平面図

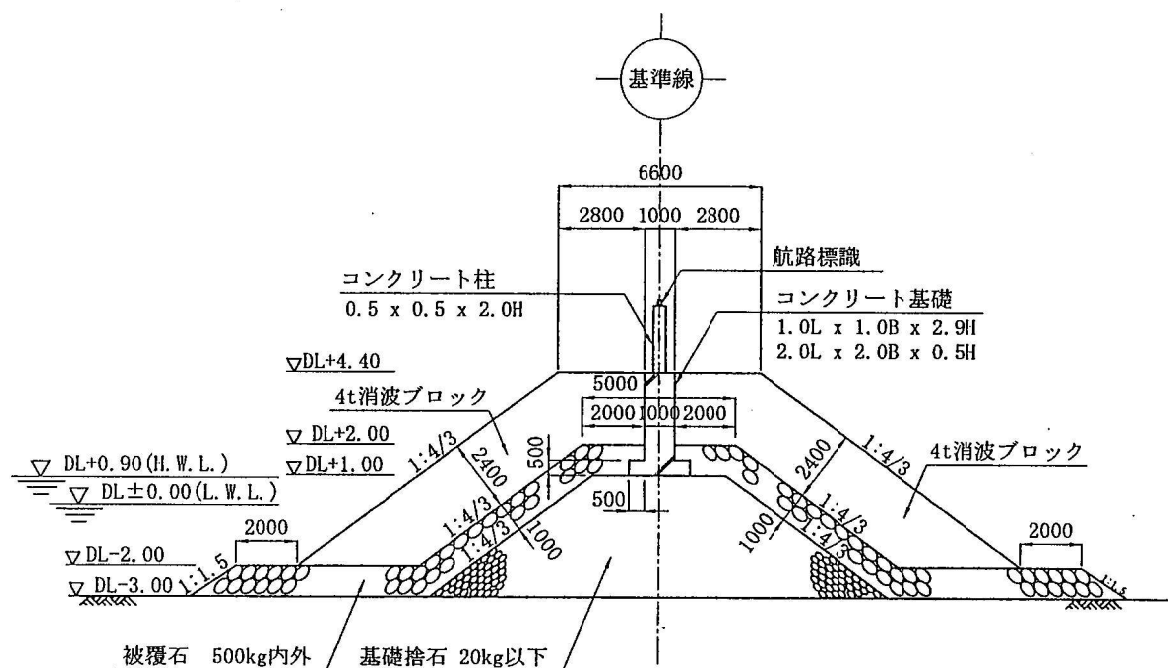


図 3.2.4-2 防波堤堤頭部 断面図

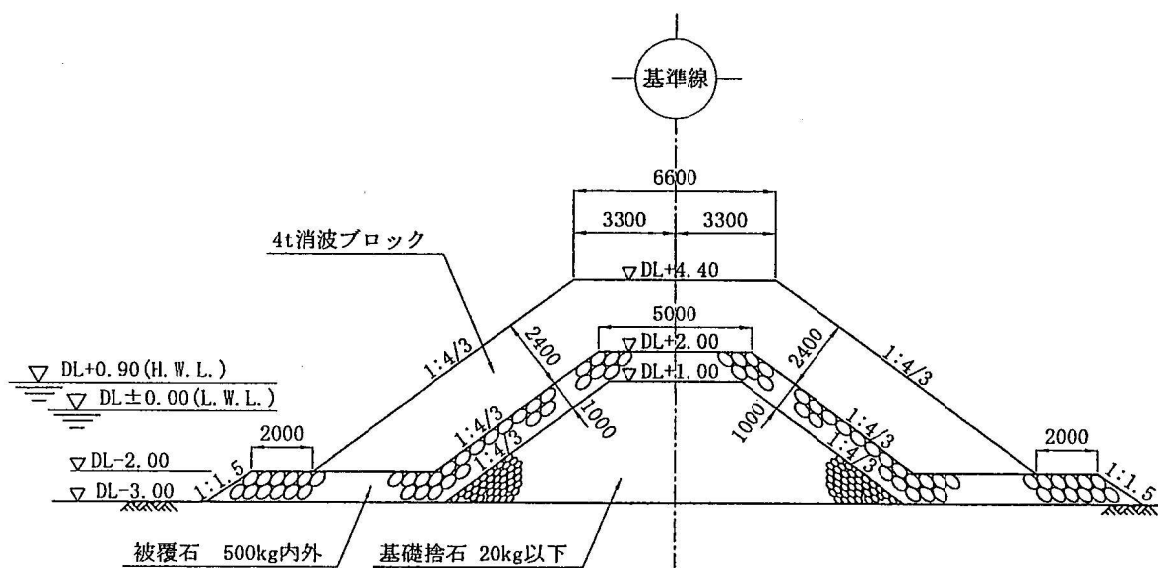


図 3.2.4-3 防波堤堤幹部 断面図