

図 3-7 既存送配水管網の解析結果 (2004 年需要ピーク時)

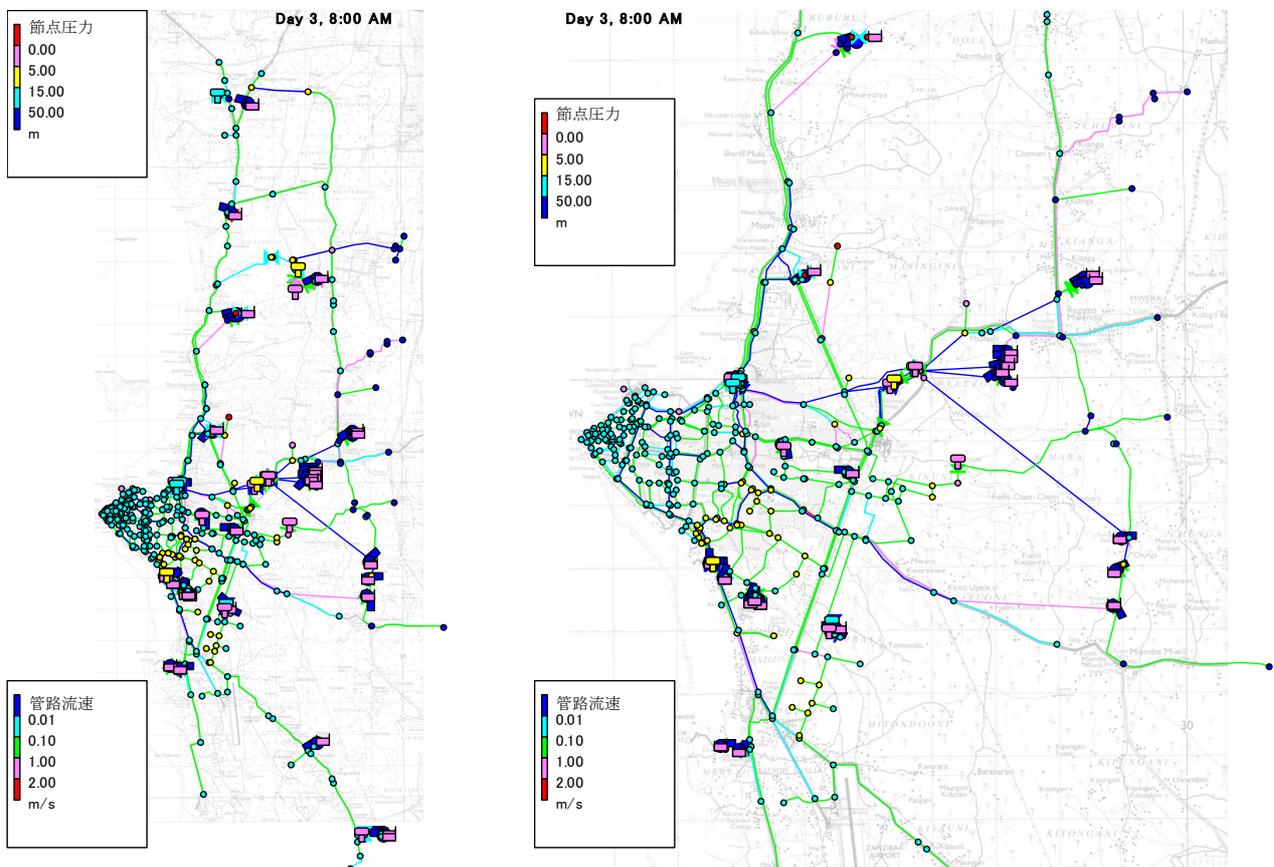


図 3-8 計画実施後の送配水管網の解析結果 (2010 年需要ピーク時)

5) 施設概要

表 3-26 配水管施設概要

機器・資材の名称	仕様	数量		備考
		1期	2期	
「土木施設」				
流量計	湿式軸流羽根車式 ドーレ配水区：φ300 ウェレゾ配水区：φ300 ウェレゾ配水区：φ400  サテニ配水区：φ300 キヌニ配水区：φ400	— 1台 3台  2台 —	1台 — —  — 1台	新設  1台はサテニ高架水槽への連絡管に敷設
減圧弁	自動水圧駆動式二次水圧二段調整弁 ドーレ配水区：φ200 ウェレゾ配水区：φ500	— 1台	1台 —	新設