

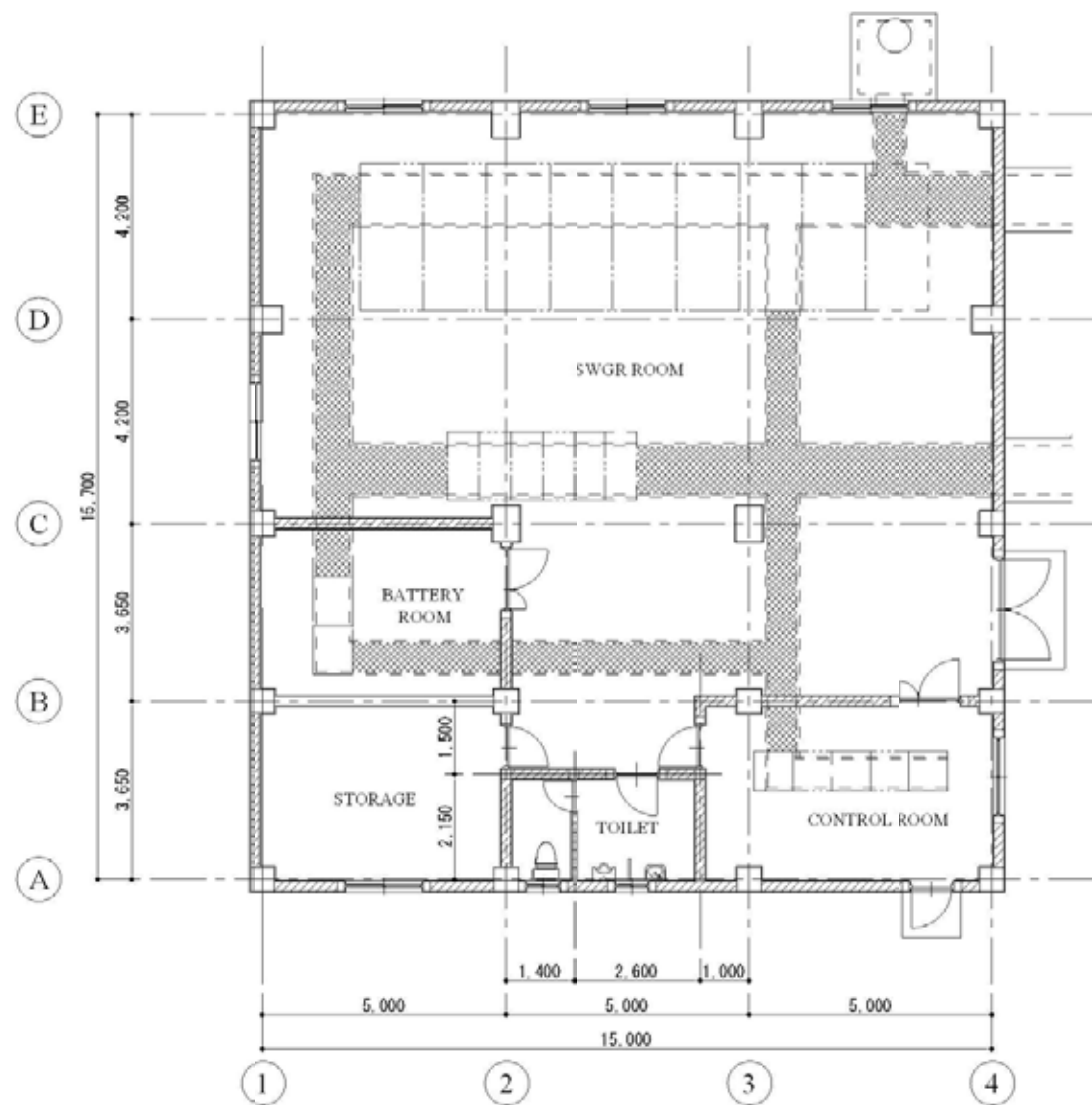


図 3-2-3.12 Mwanyanya 変電所 制御棟 平面図

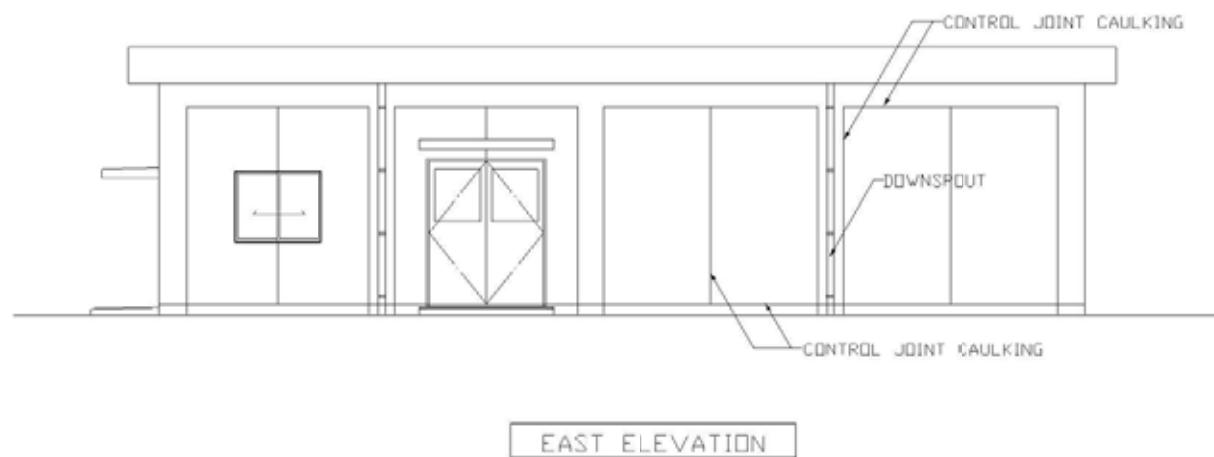
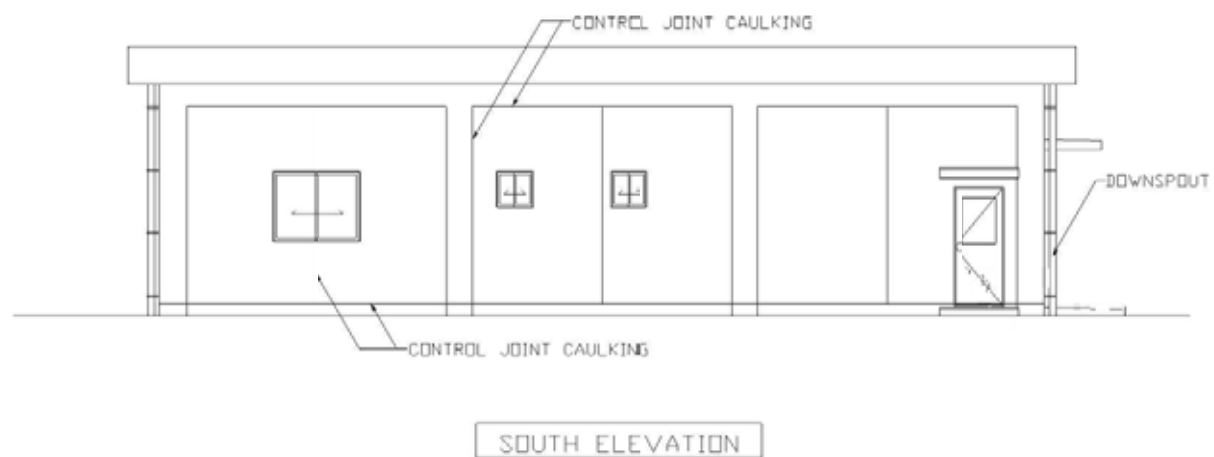


図 3-2-3.13 Mwanyanya 変電所 制御棟 立面図（南及び東）

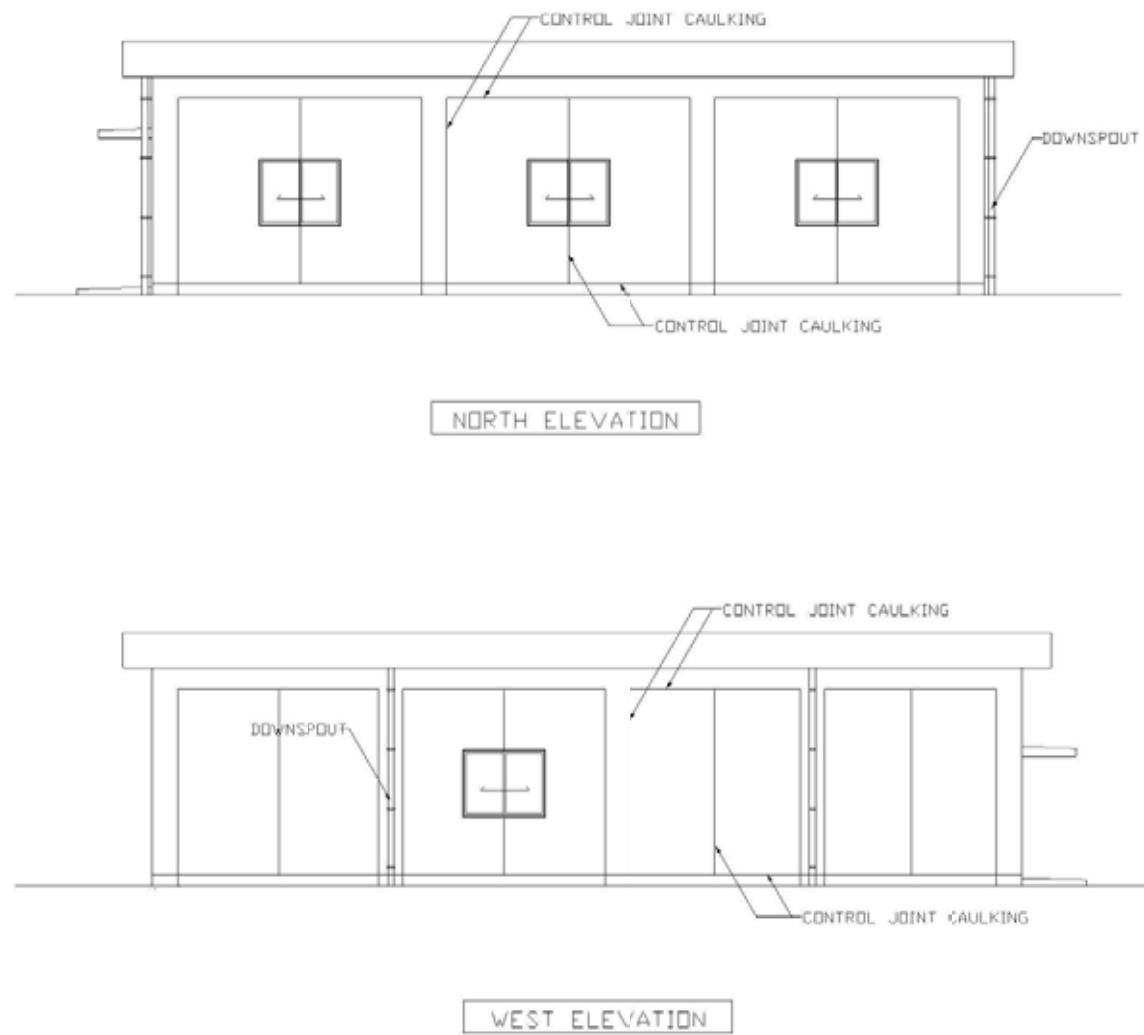


図 3-2-3.14 Mwanyanya 変電所 制御棟 立面図（北及び西）

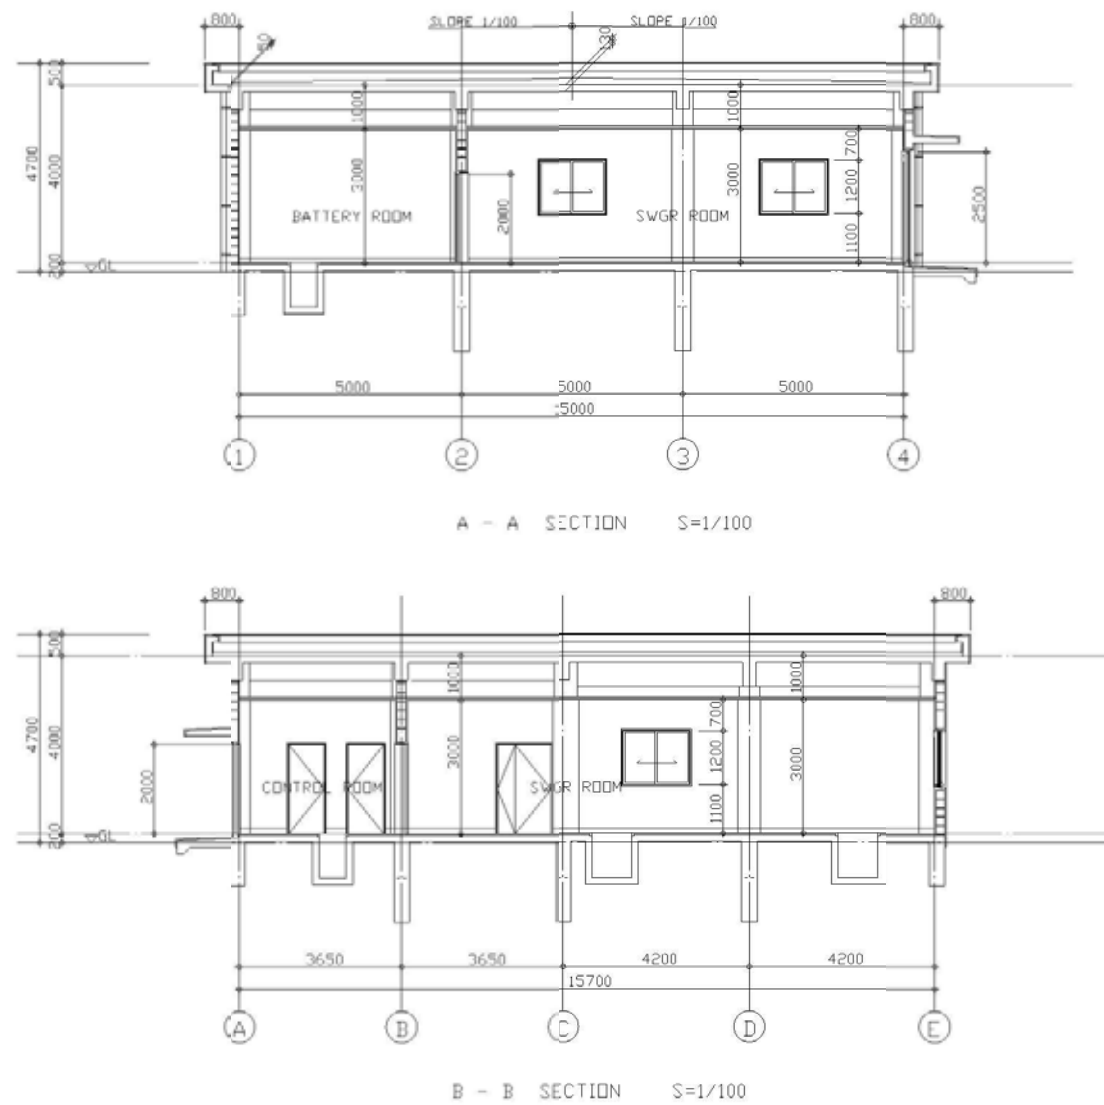


図 3-2-3.15 Mwanyanya 変電所 制御棟 断面図

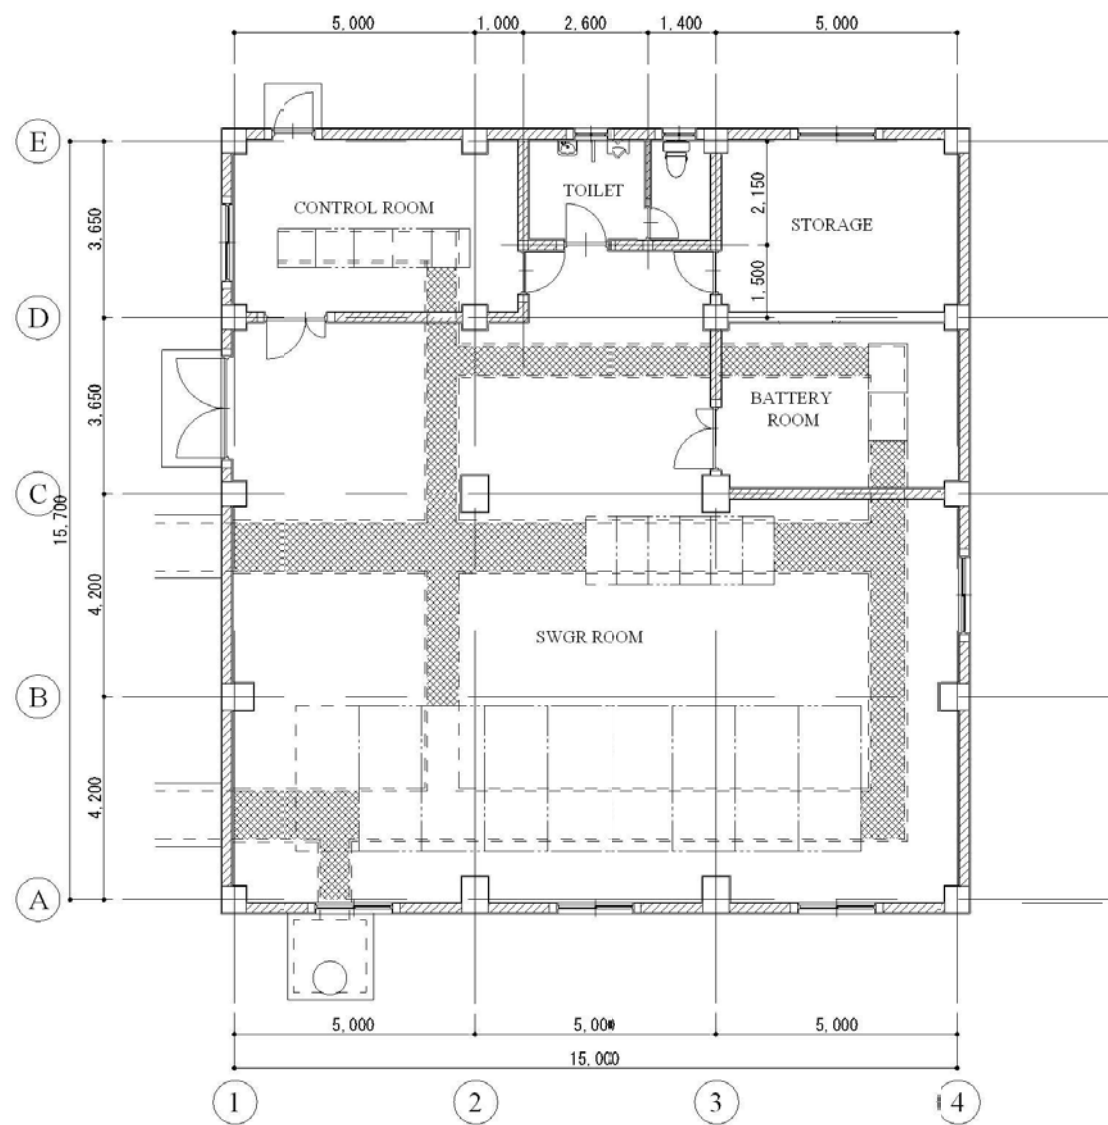


图 3-2-3.16 Welezo 变电所 制御棟 平面図

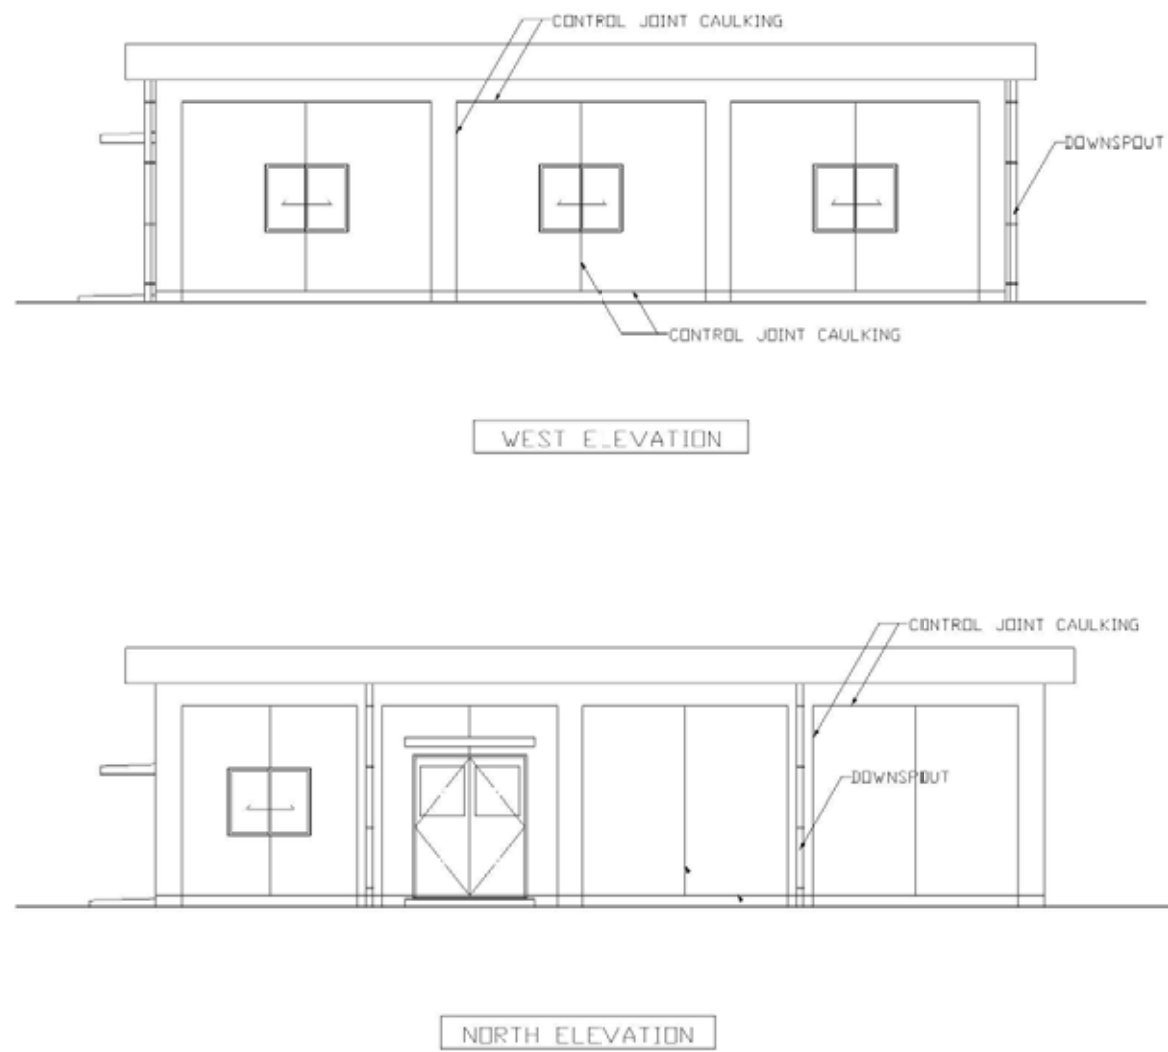


図 3-2-3.17 Welezo 変電所 制御棟 立面図（西及び北）

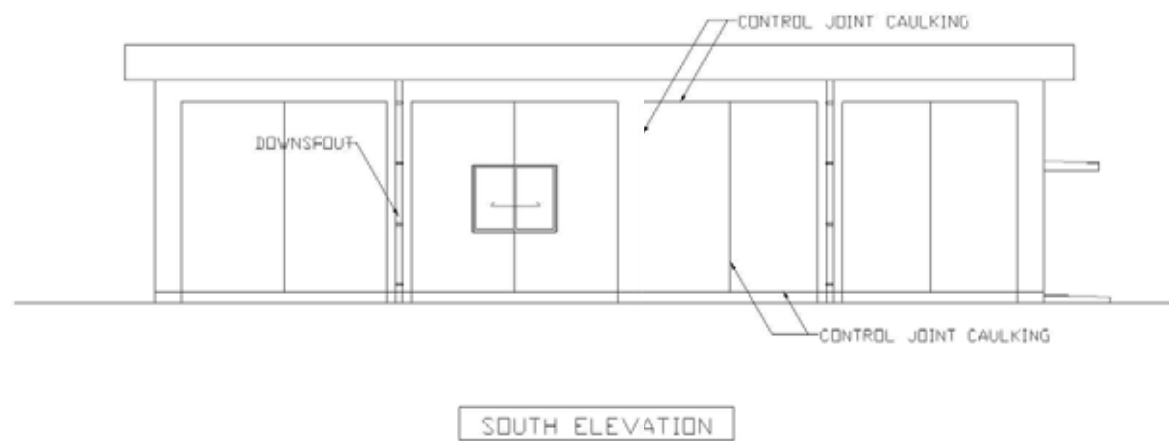
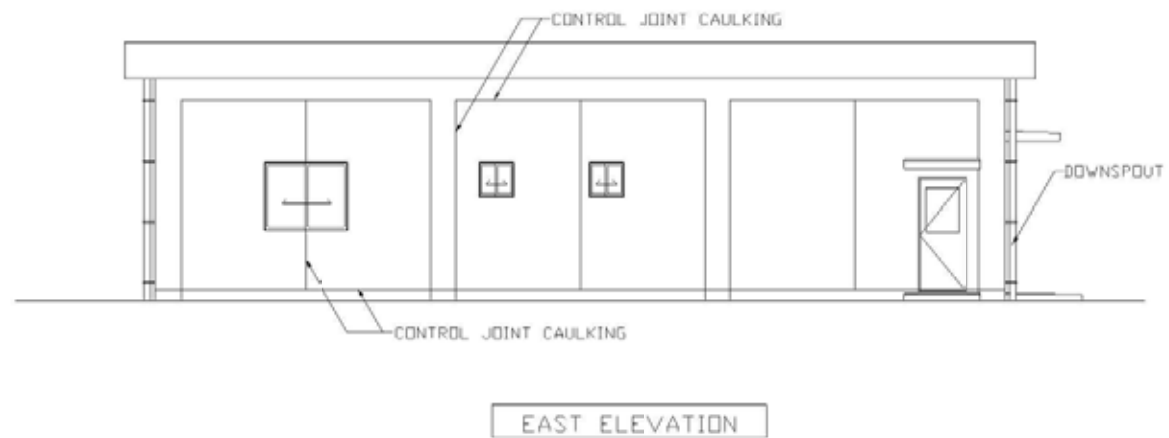


図 3-2-3.18 Welezo 変電所 制御棟 立面図（東及び南）

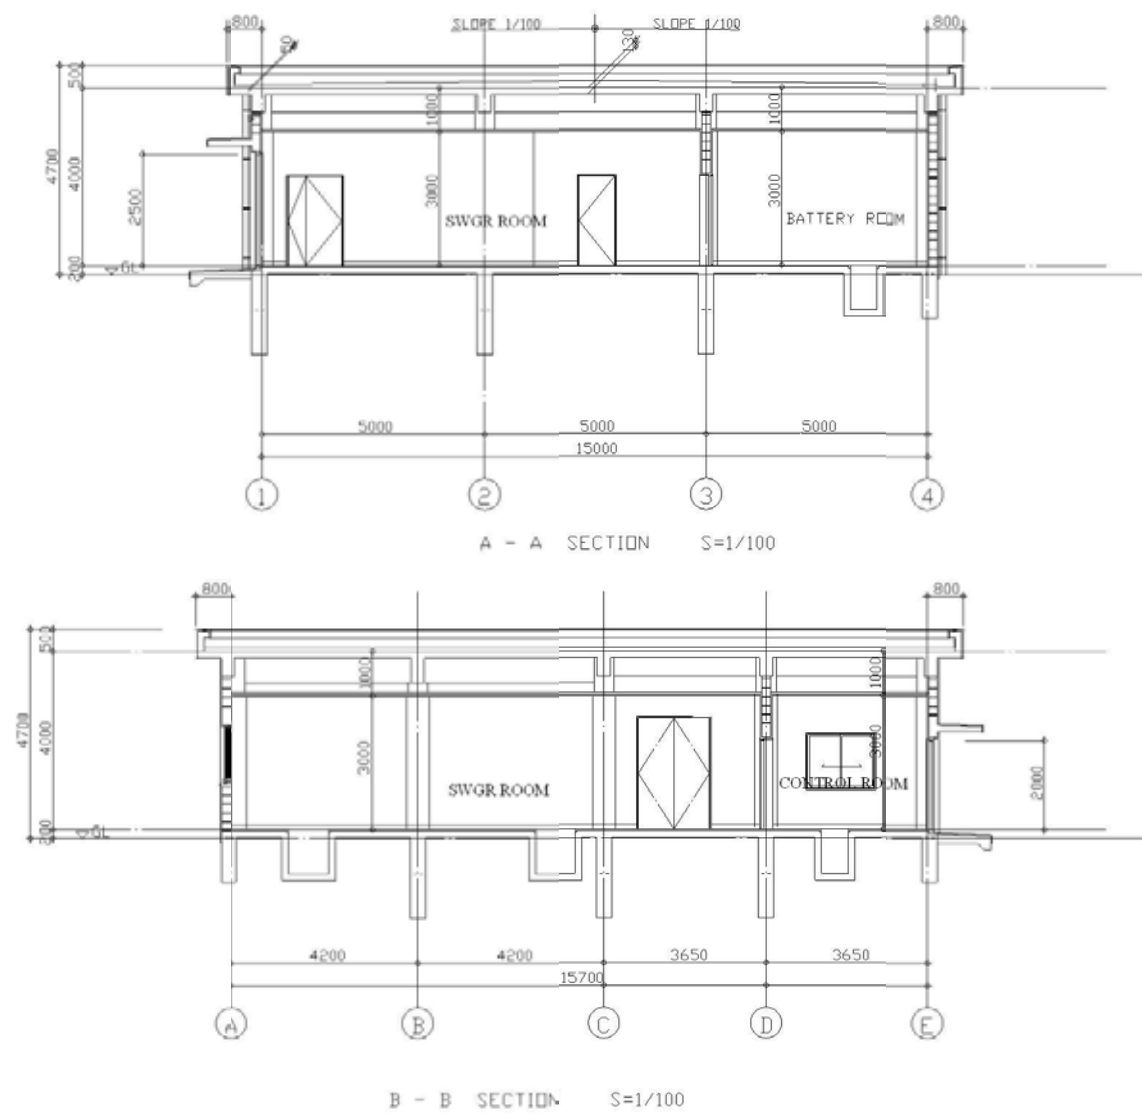


图 3-2-3.19 Welezo 变电所 制御棟 平面図




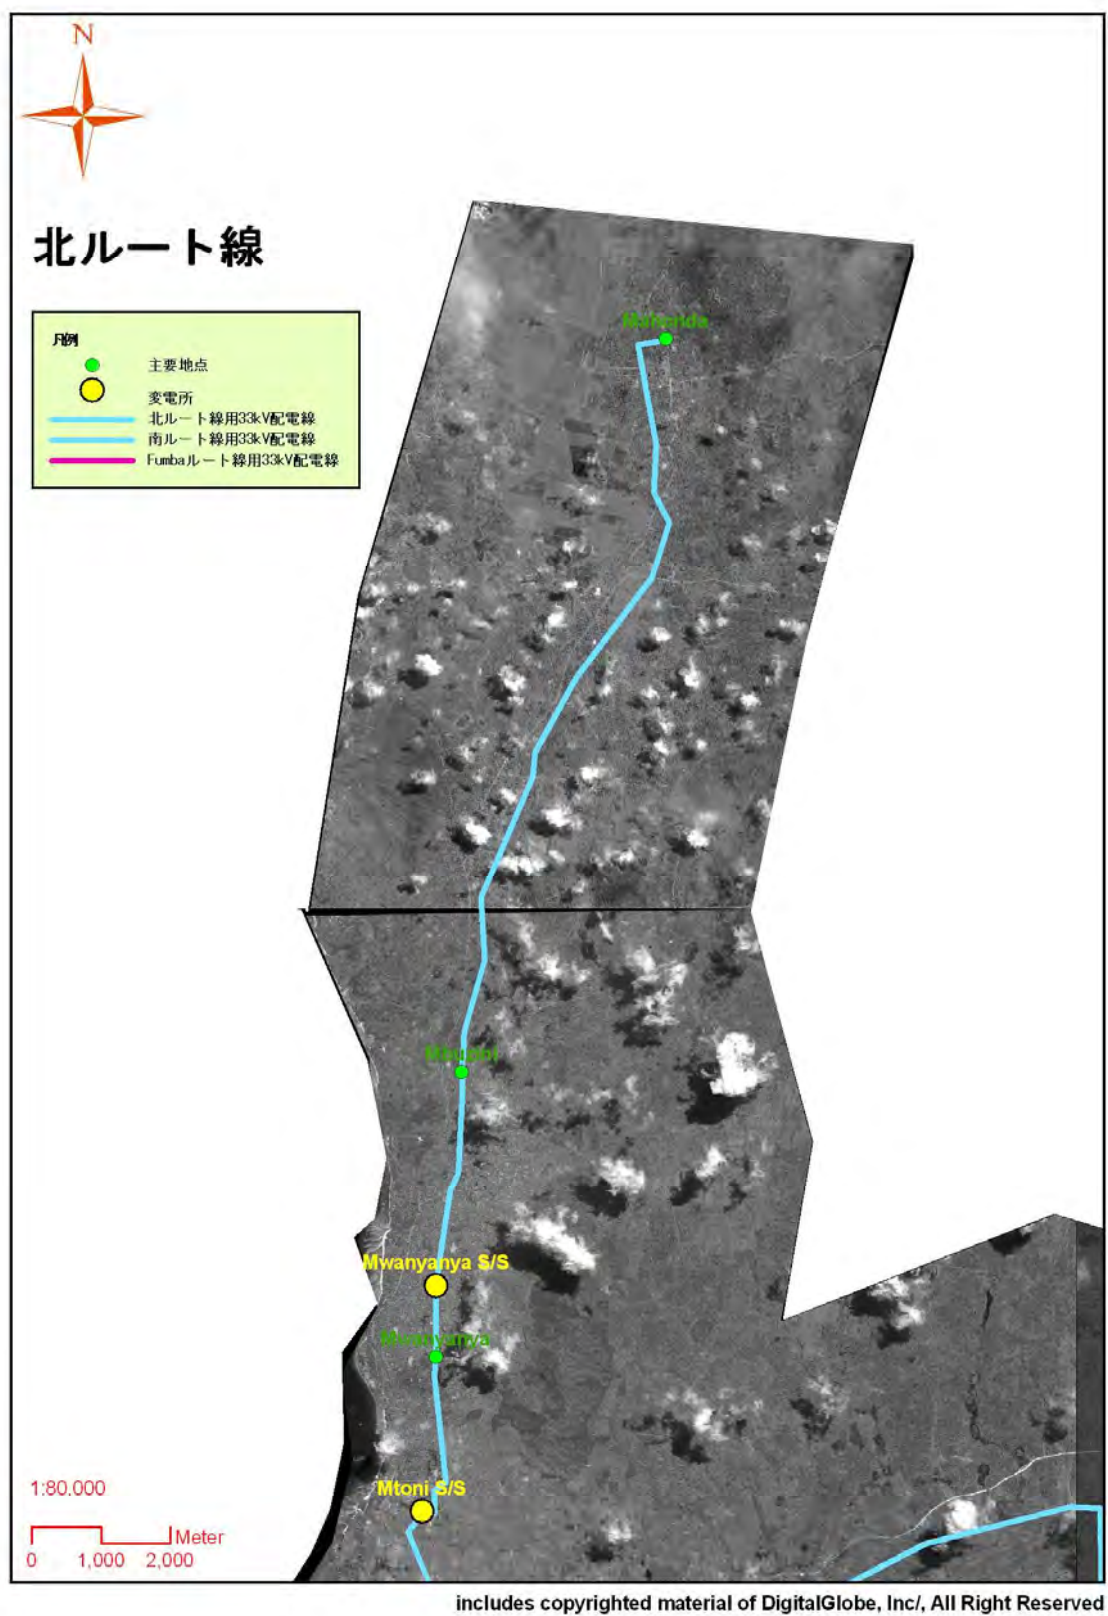


図 3-2-3.20 33 kV 配電線ルート図（北ルート線）

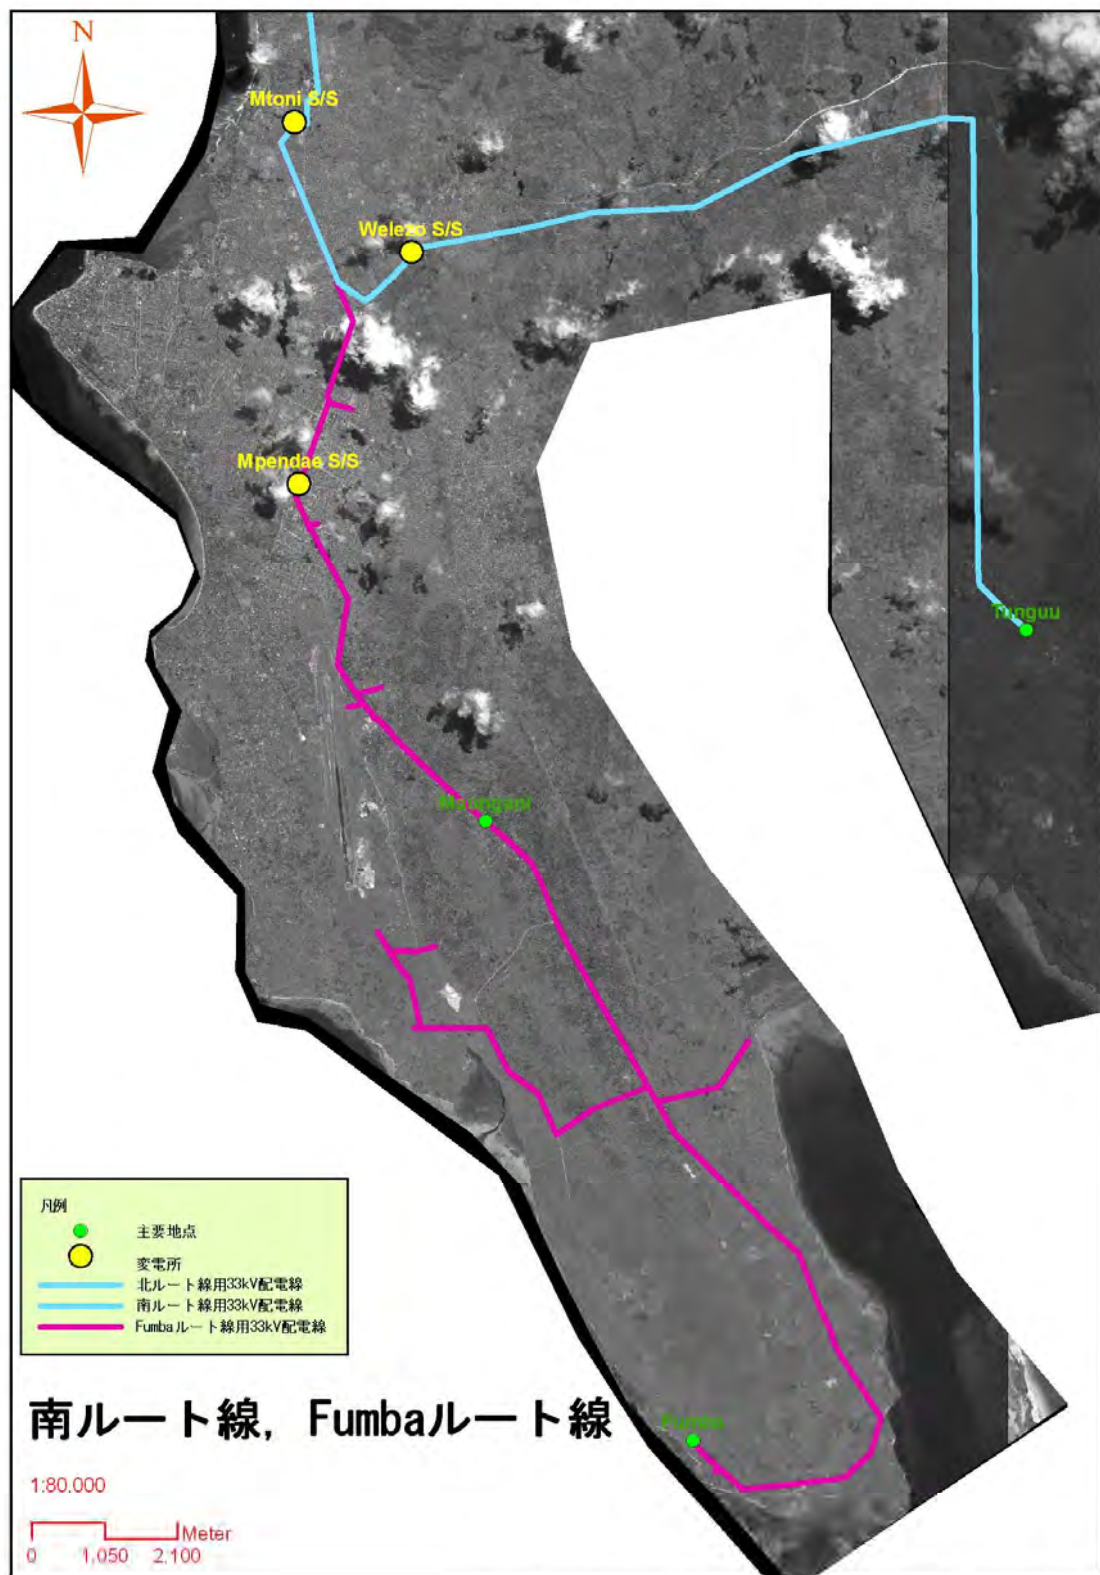

includes copyrighted material of DigitalGlobe, Inc/, All Right Reserved

図 3-2-3.21 33 kV 配電線ルート図 (南ルート線、Fumba ルート線)

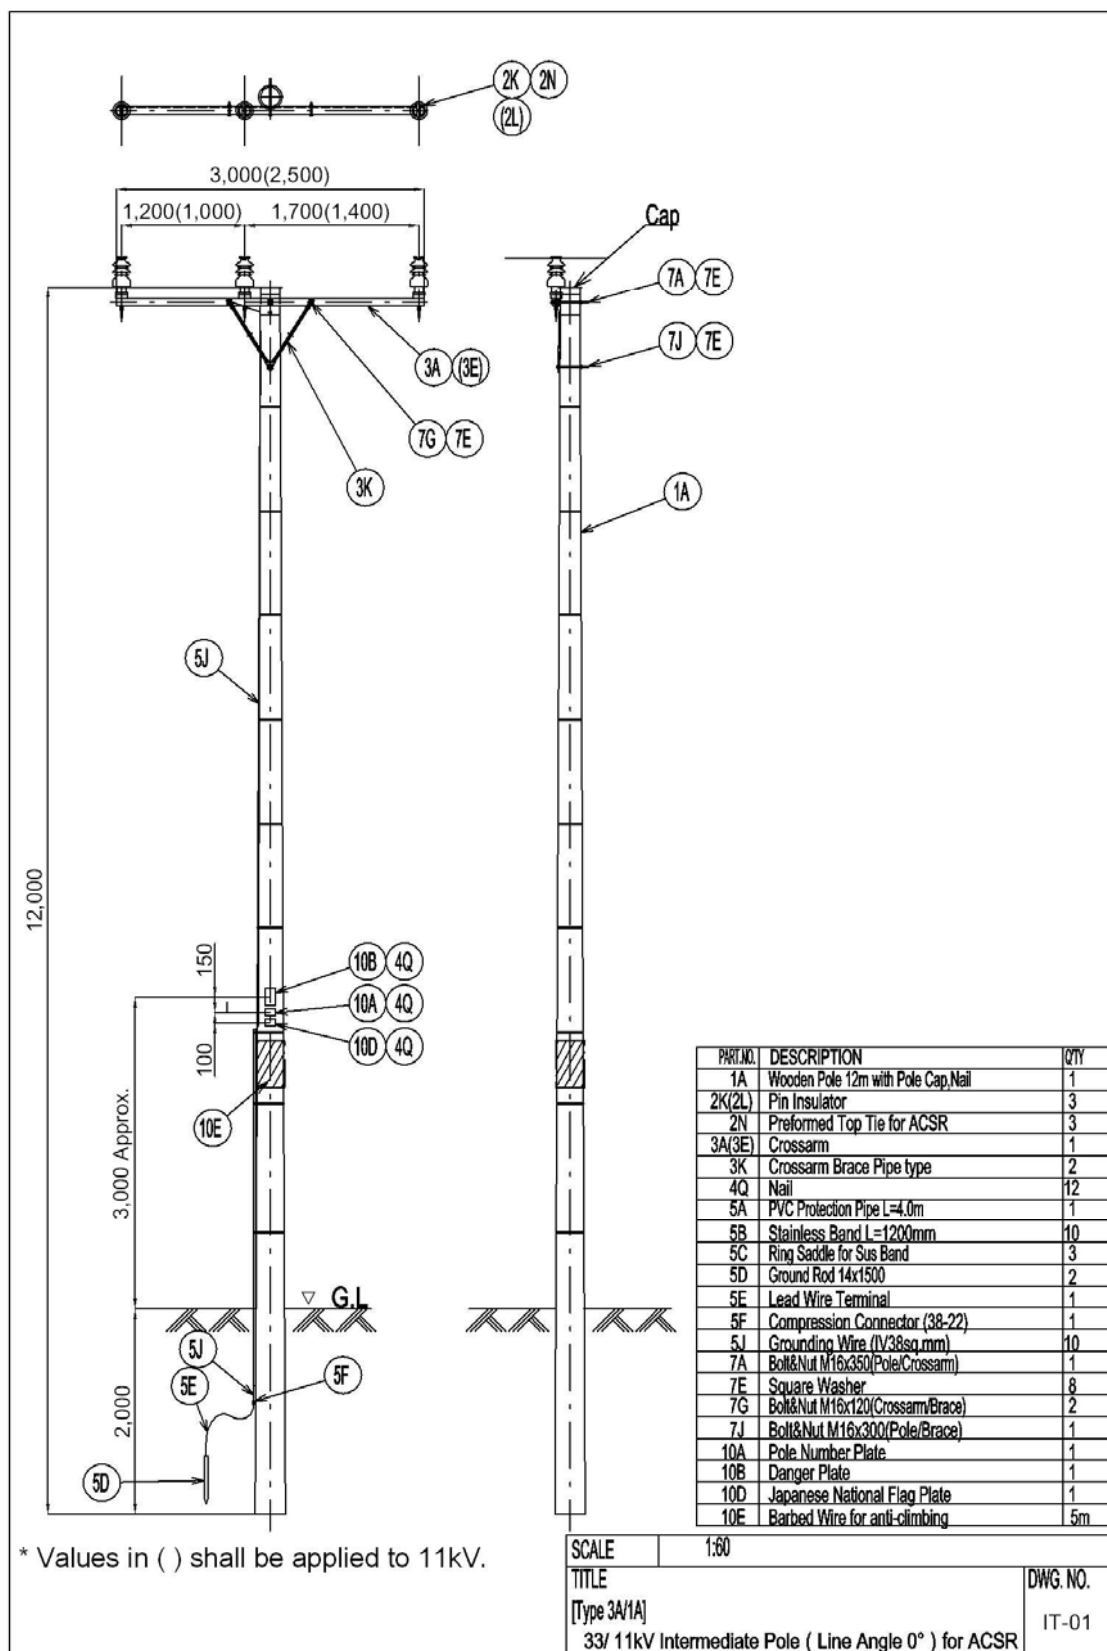


図 3-2-3.22 33/11 kV 引通し柱(0度) ACSR 用

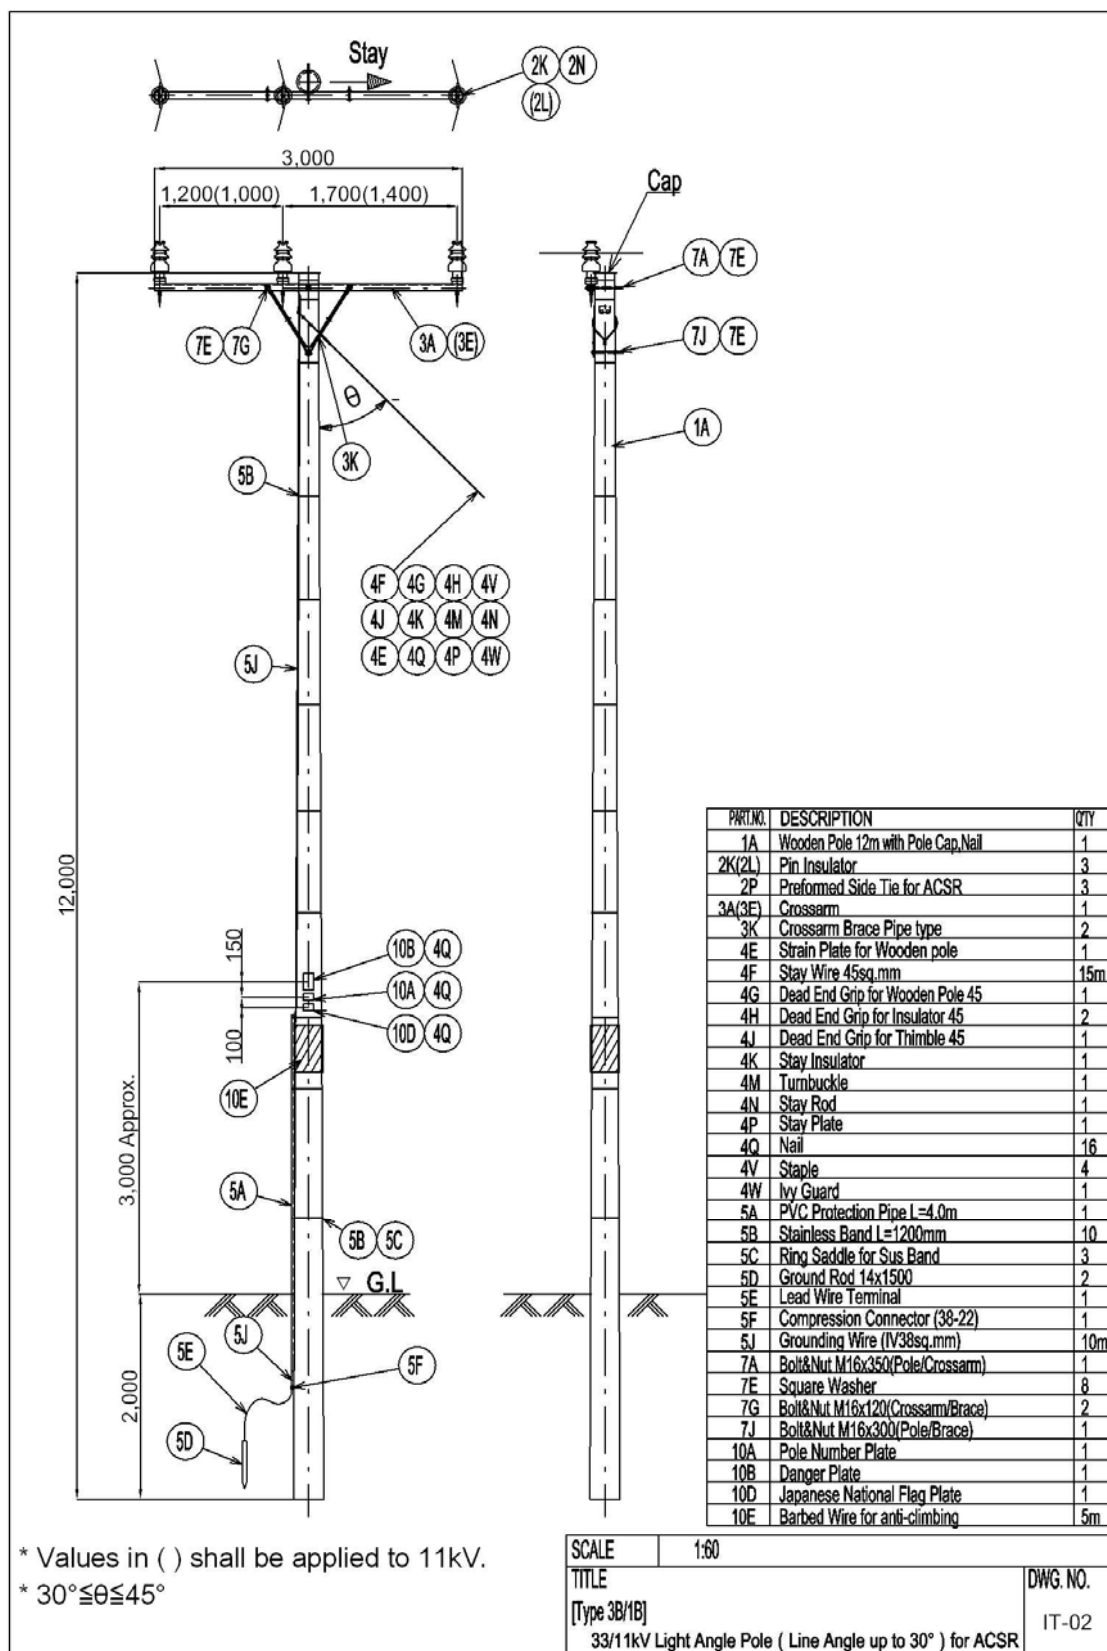


図 3-2-3.23 33 kV 軽角度柱(0°~30度) ACSR 用



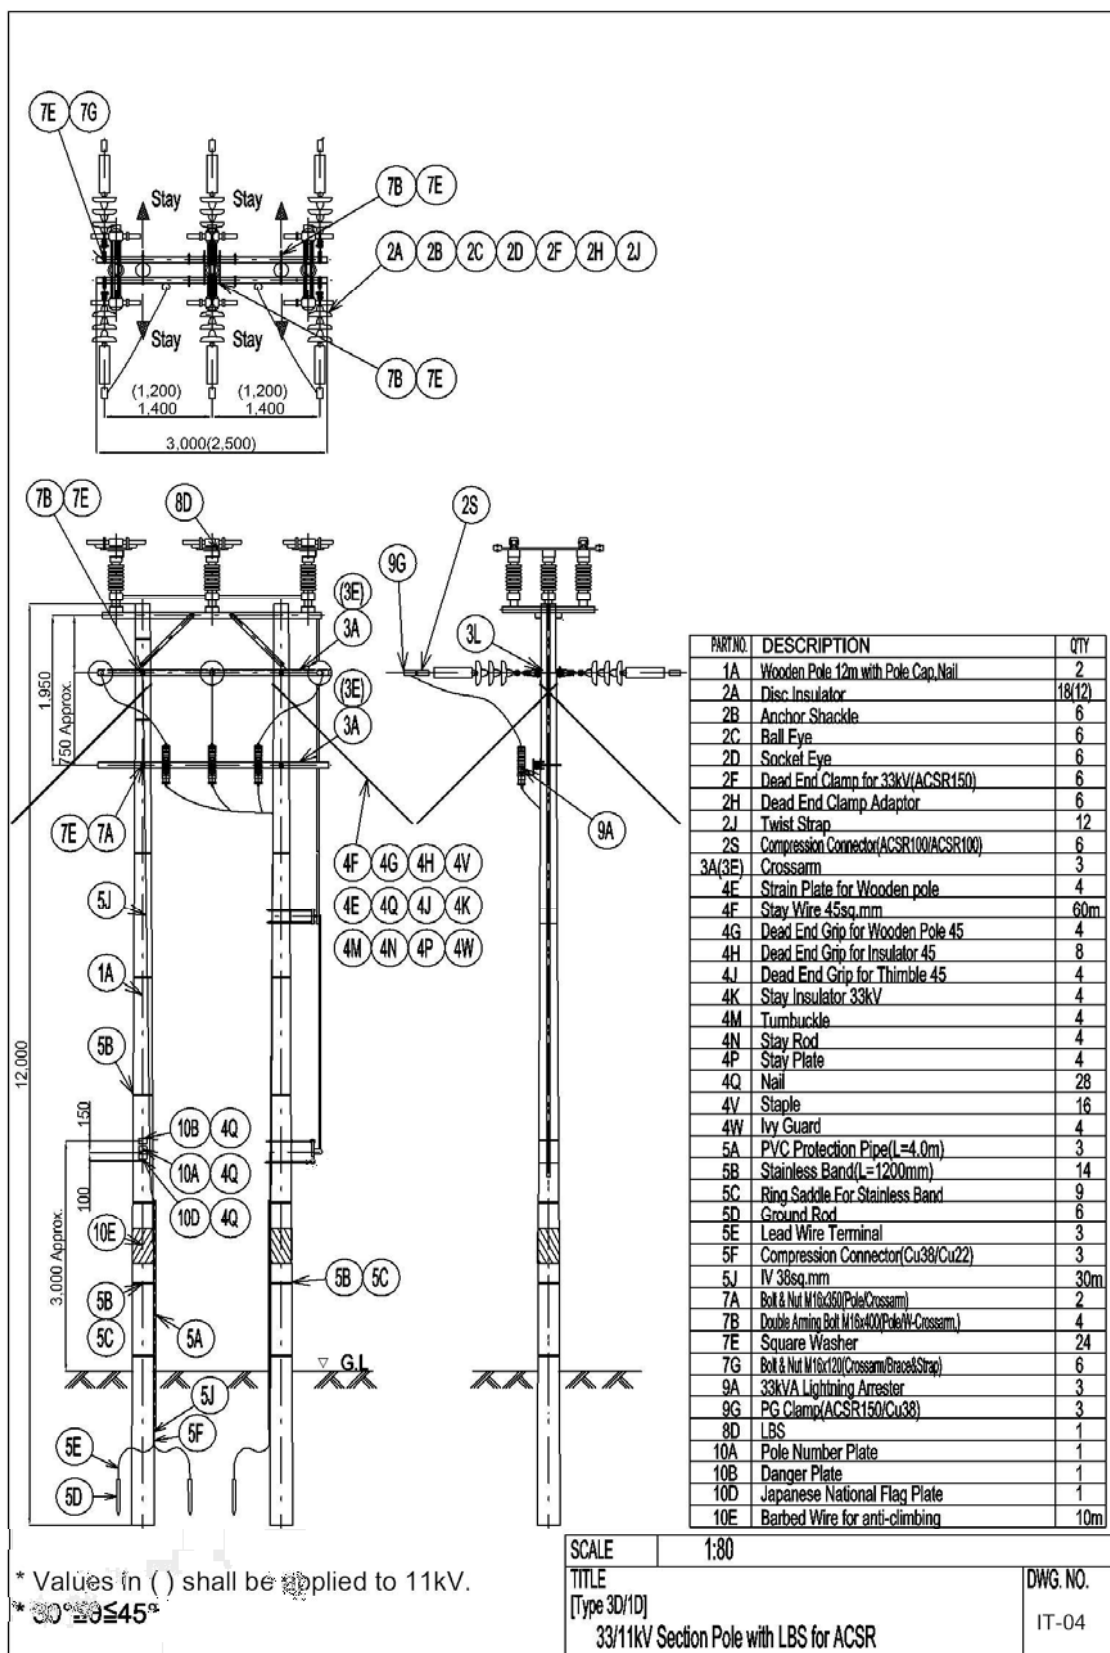


図 3-2-3.25 33 kV 両引留柱 (負荷開閉器付き) ACSR 用



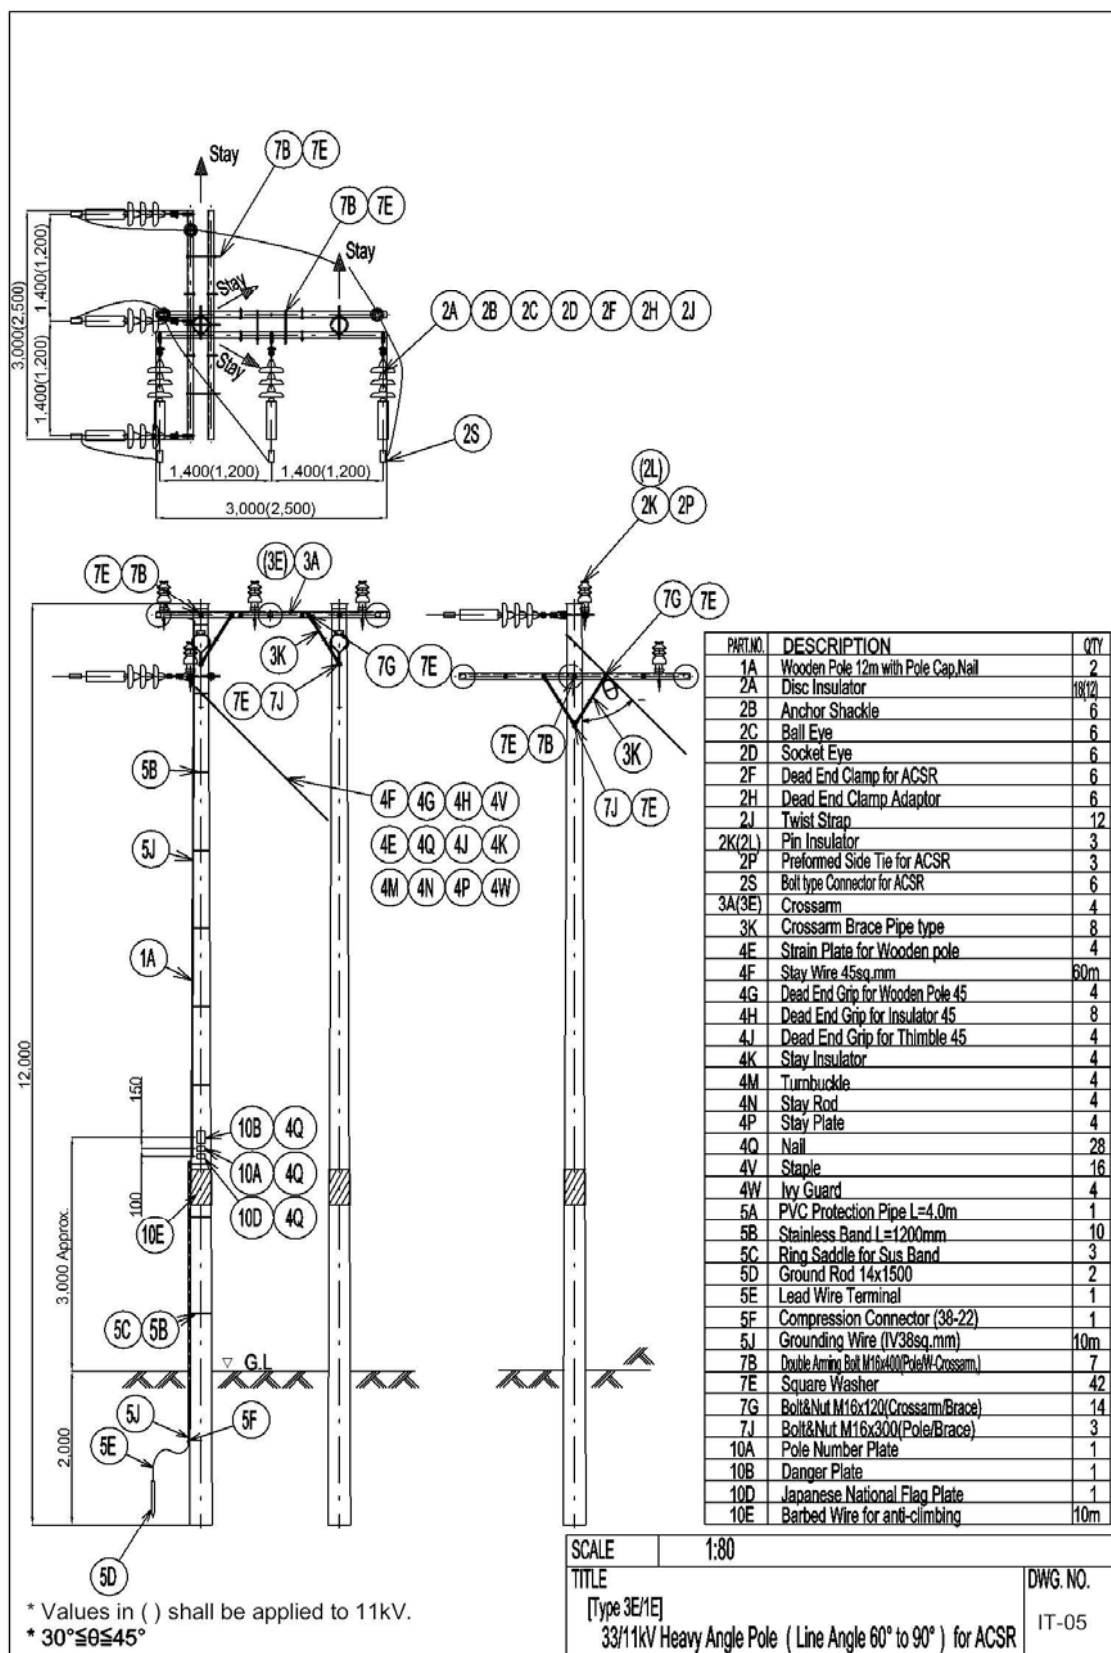


図 3-2-3.26 33/11 kV 強角度柱 (60~90 度) ACSR 用

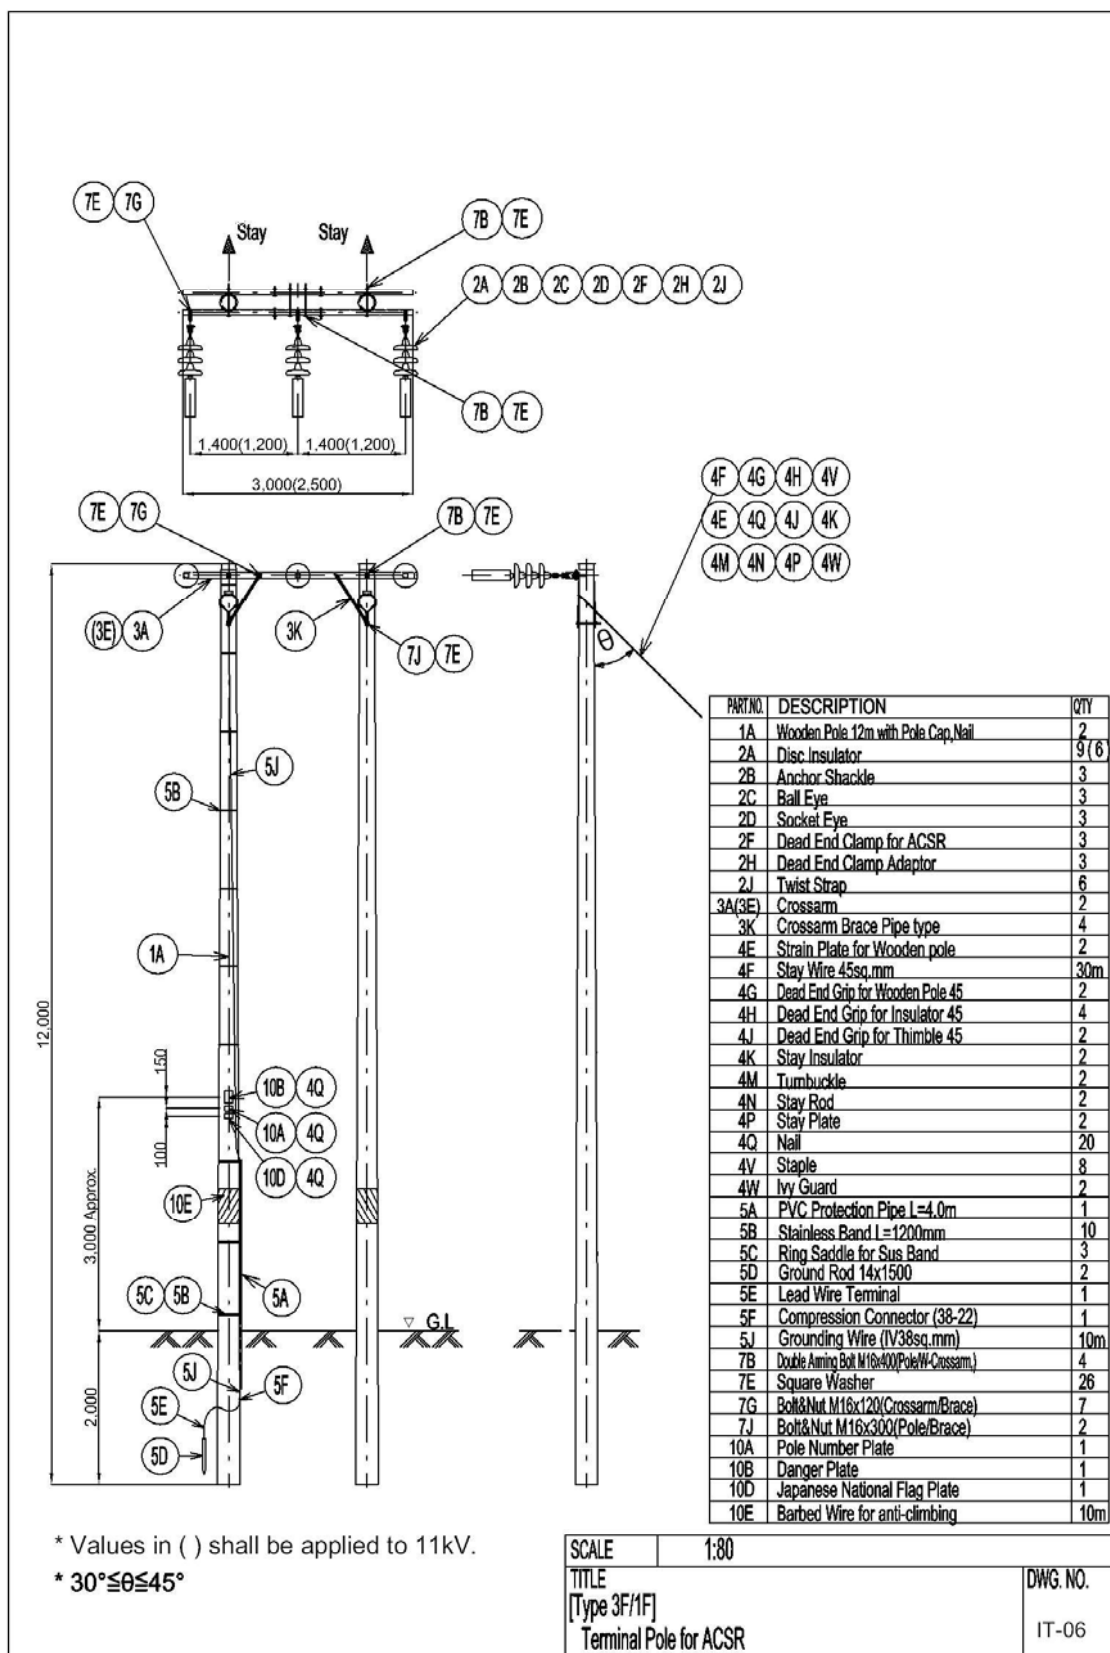


図 3-2-3.27 33/11 kV 引留柱 ACSR 用



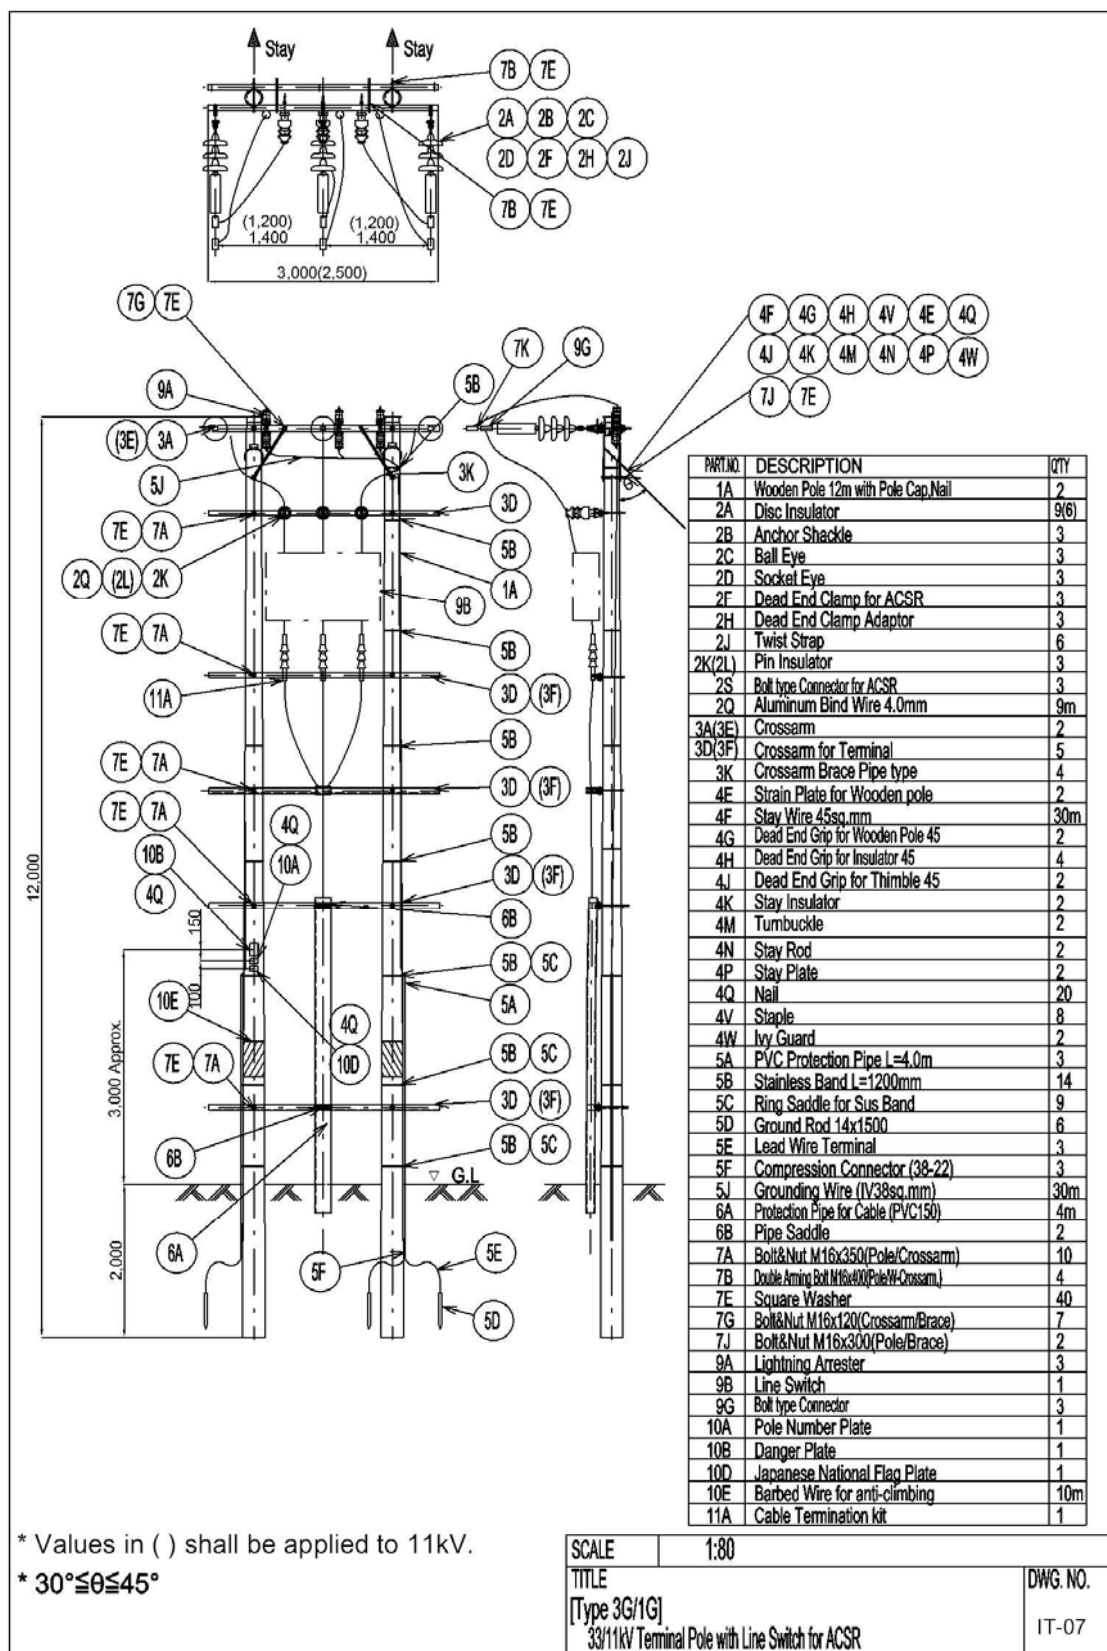


図 3-2-3.28 33/11 kV 引留柱 (ラインスイッチ付き) ACSR 用